



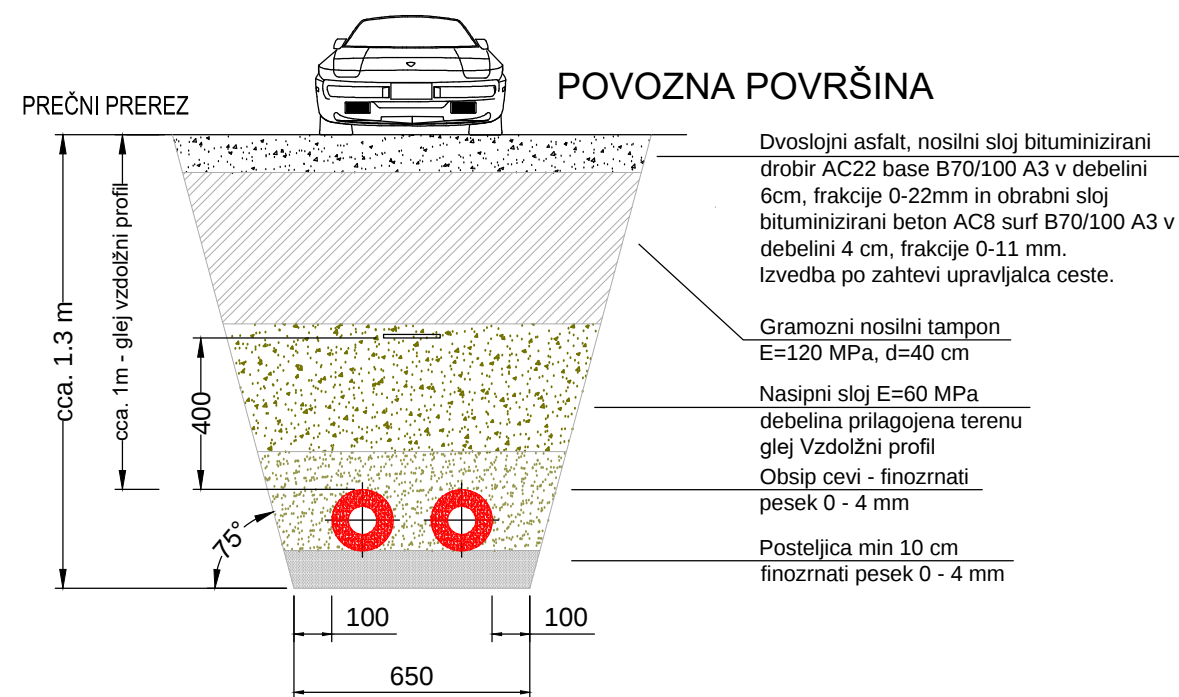

- obsip cevi (min. 10 cm) se izvede z izpranim peskom granulacije 0-3/4 mm, potrebno je zapolniti vse prostore med cevmi
- do višine 50 cm nad cevjo zasipamo izključno ročno

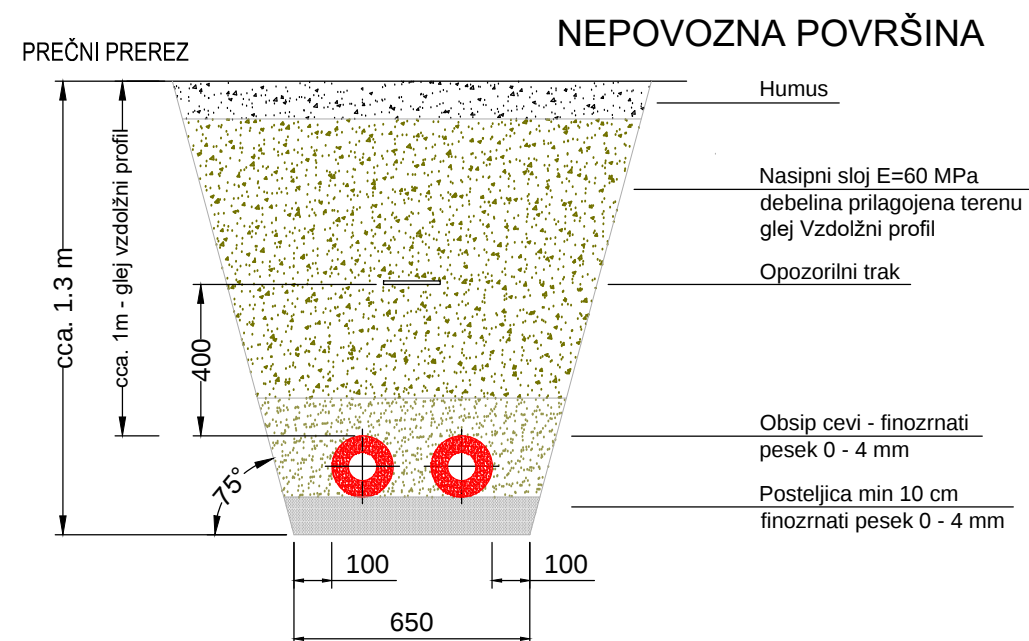

- obsip cevi (min. 10 cm) se izvede z izpranim peskom granulacije 0-3/4 mm, potrebno je zapolniti vse prostore med cevmi
- do višine 50 cm nad cevjo zasipamo izključno ročno

Investitor:		 MESTNA OBČINA VELENJE Titov trg 1, 3320 Velenje		Objekt:		OBNOVA IN DOGRADITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA NASELJE METLEČE - območje Skornšek	
Projektant:		 OBČINA ŠOŠTANJ Trg svobode 12, 3325 Šoštanj		Vrsta načrta/prikaza:		5 NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME	
Vsečina:		PREREZ VKOPA PREDIZOLIRANIH CEVI				Merilo: 1:x	
Odgovorni vodja projekta:		Tanja KRAJNC VOH, dipl.inž.grad.		Id.št.: G -2734		Vrsta projekta: PGD	
Odgovorni projektant:		Nebojša TOLIMIR, dipl.inž.str.		Id.št.: S -1827		Št. projekta: 465-INF/2018	
Sodelavec - projektant:							
Datum:		Maj 2018				Št. lista: 5.5.2	