


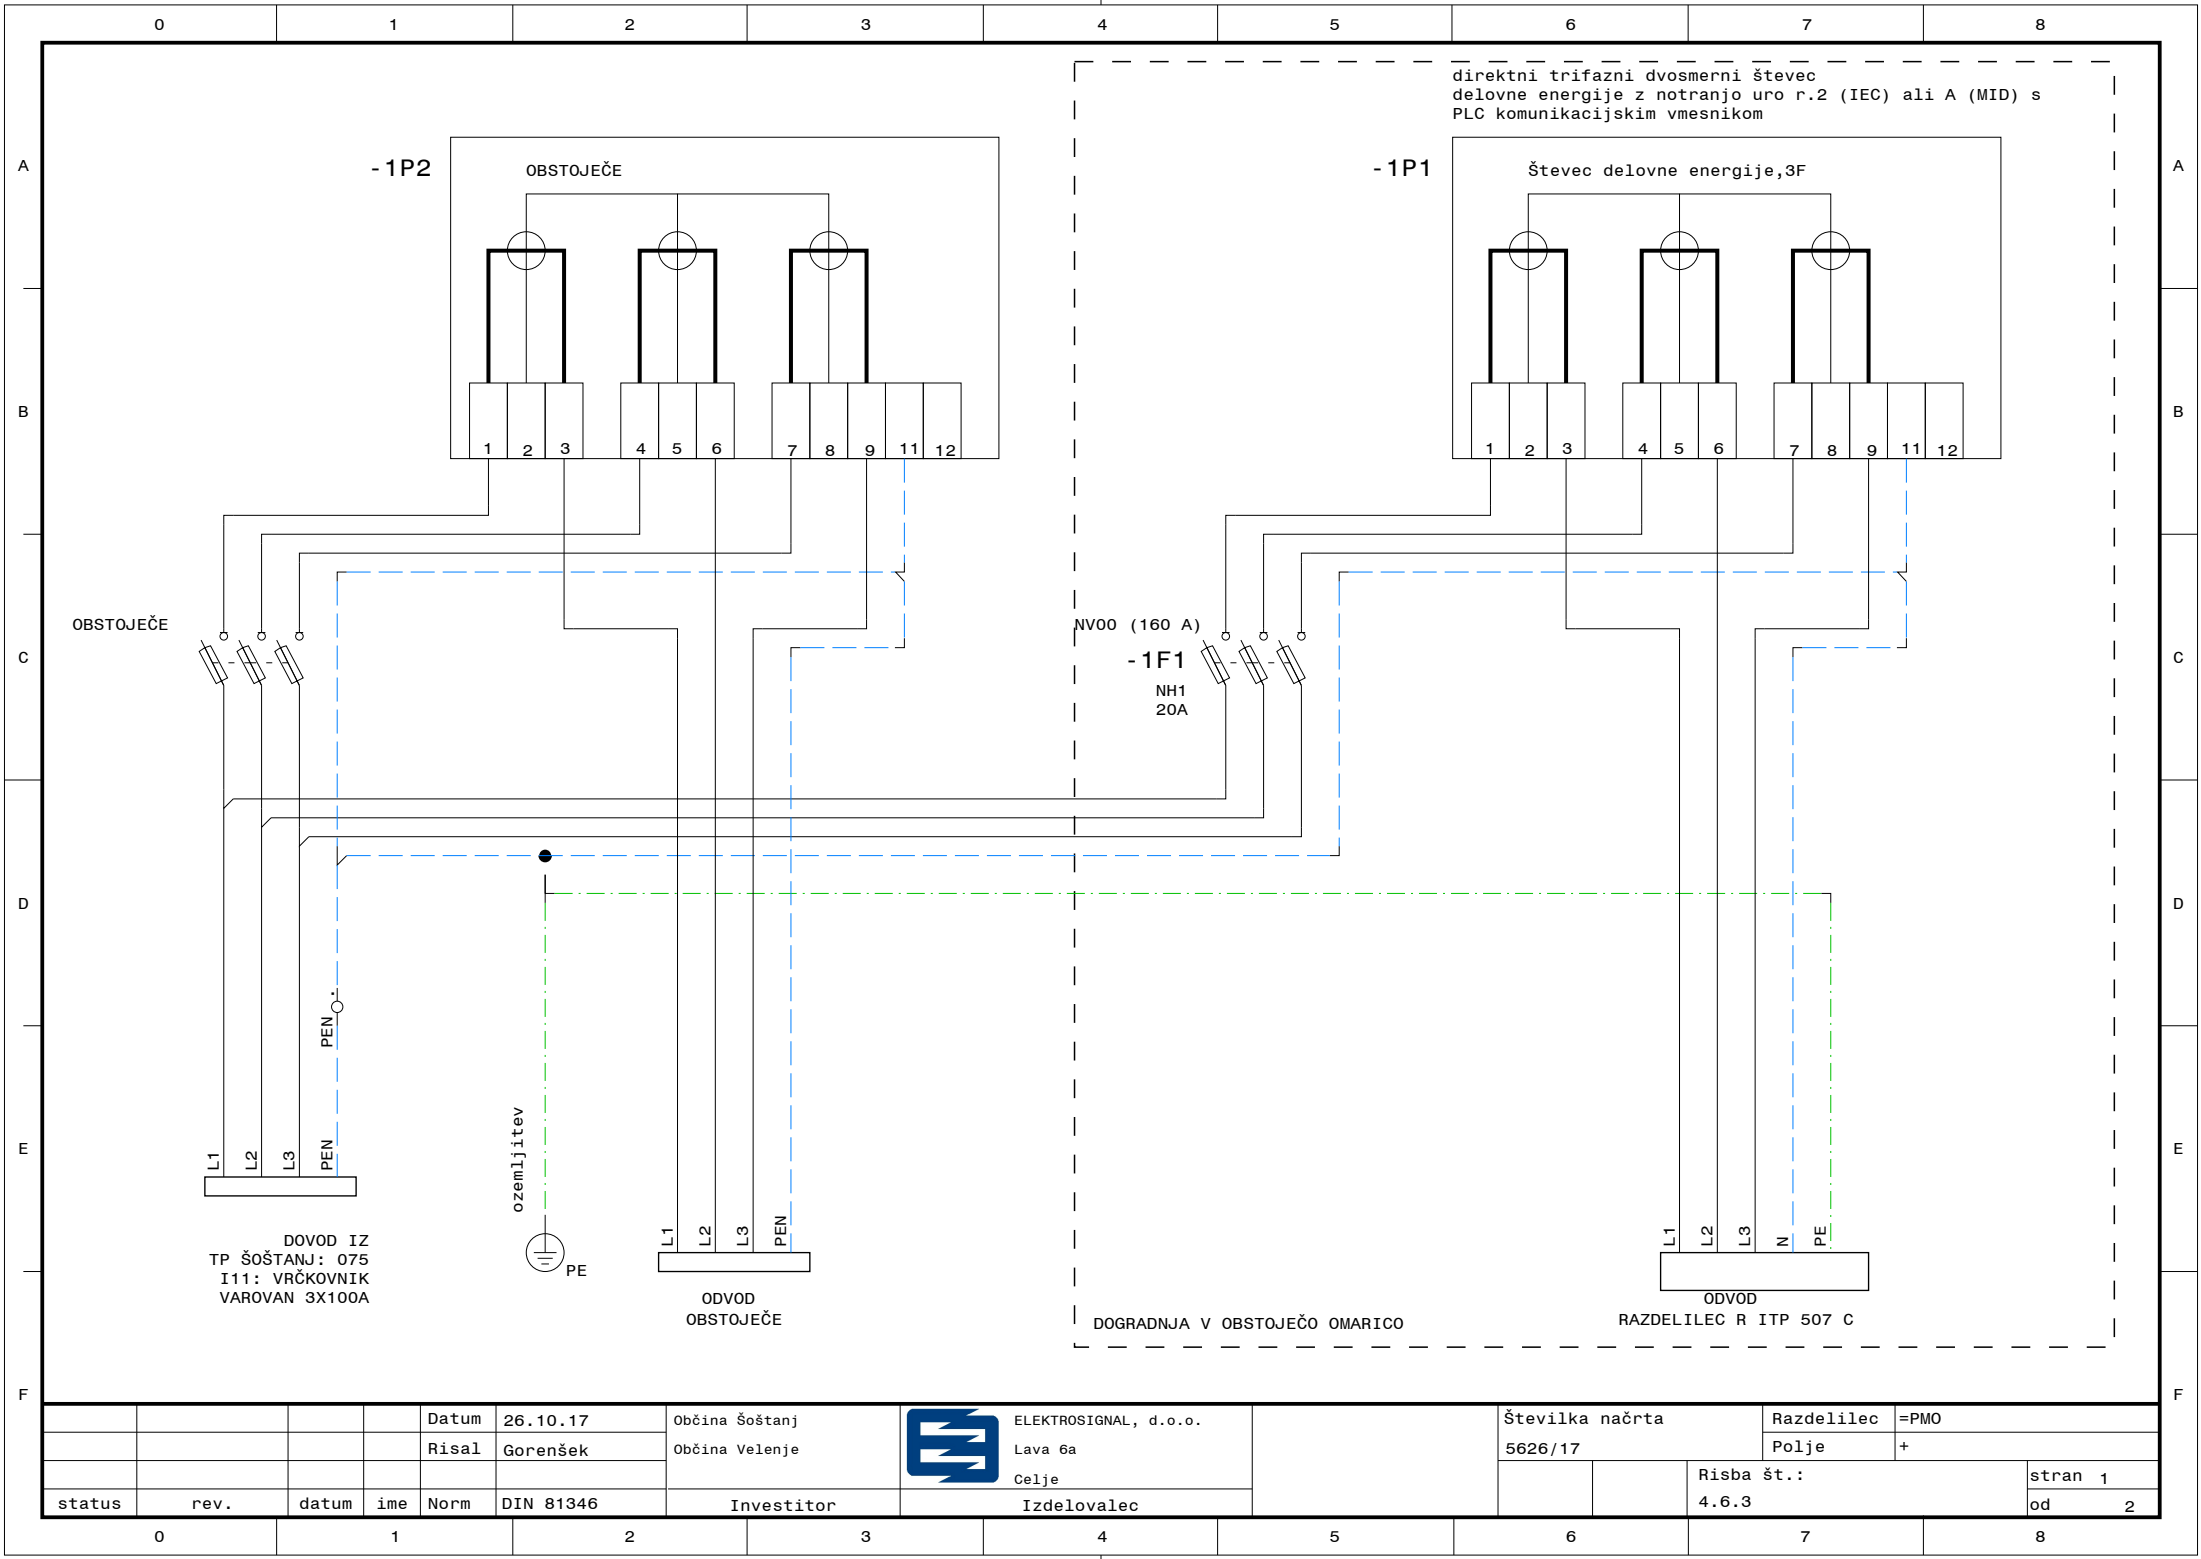

direktni trifazni dvosmerni števec
delovne energije z notranjo uro r.2 (IEC) ali A (MID) s
PLC komunikacijskim vmesnikom

DOVOD IZ
TP ŠOŠTANJ: 075
I11: VRČOVNIK
VAROVAN 3X100A

ozemljitev
PE


ODVOD
OBSTOJEČE

DOGRADNJA V OBSTOJEČO OMARICO


ODVOD
RAZDELILEC R ITP 507 C

				Datum	26.10.17	Občina Šoštanj		ELEKTROSIGNAL, d.o.o.	Številka načrta		Razdelilec	=PMO		
				Risal	Gorenšek	Občina Velenje		Lava 6a	5626/17		Polje	+		
								Celje			Risba št.:		stran 1	
status	rev.	datum	ime	Norm	DIN 81346	Investitor	Izdelovalec				4.6.3		od	2


F

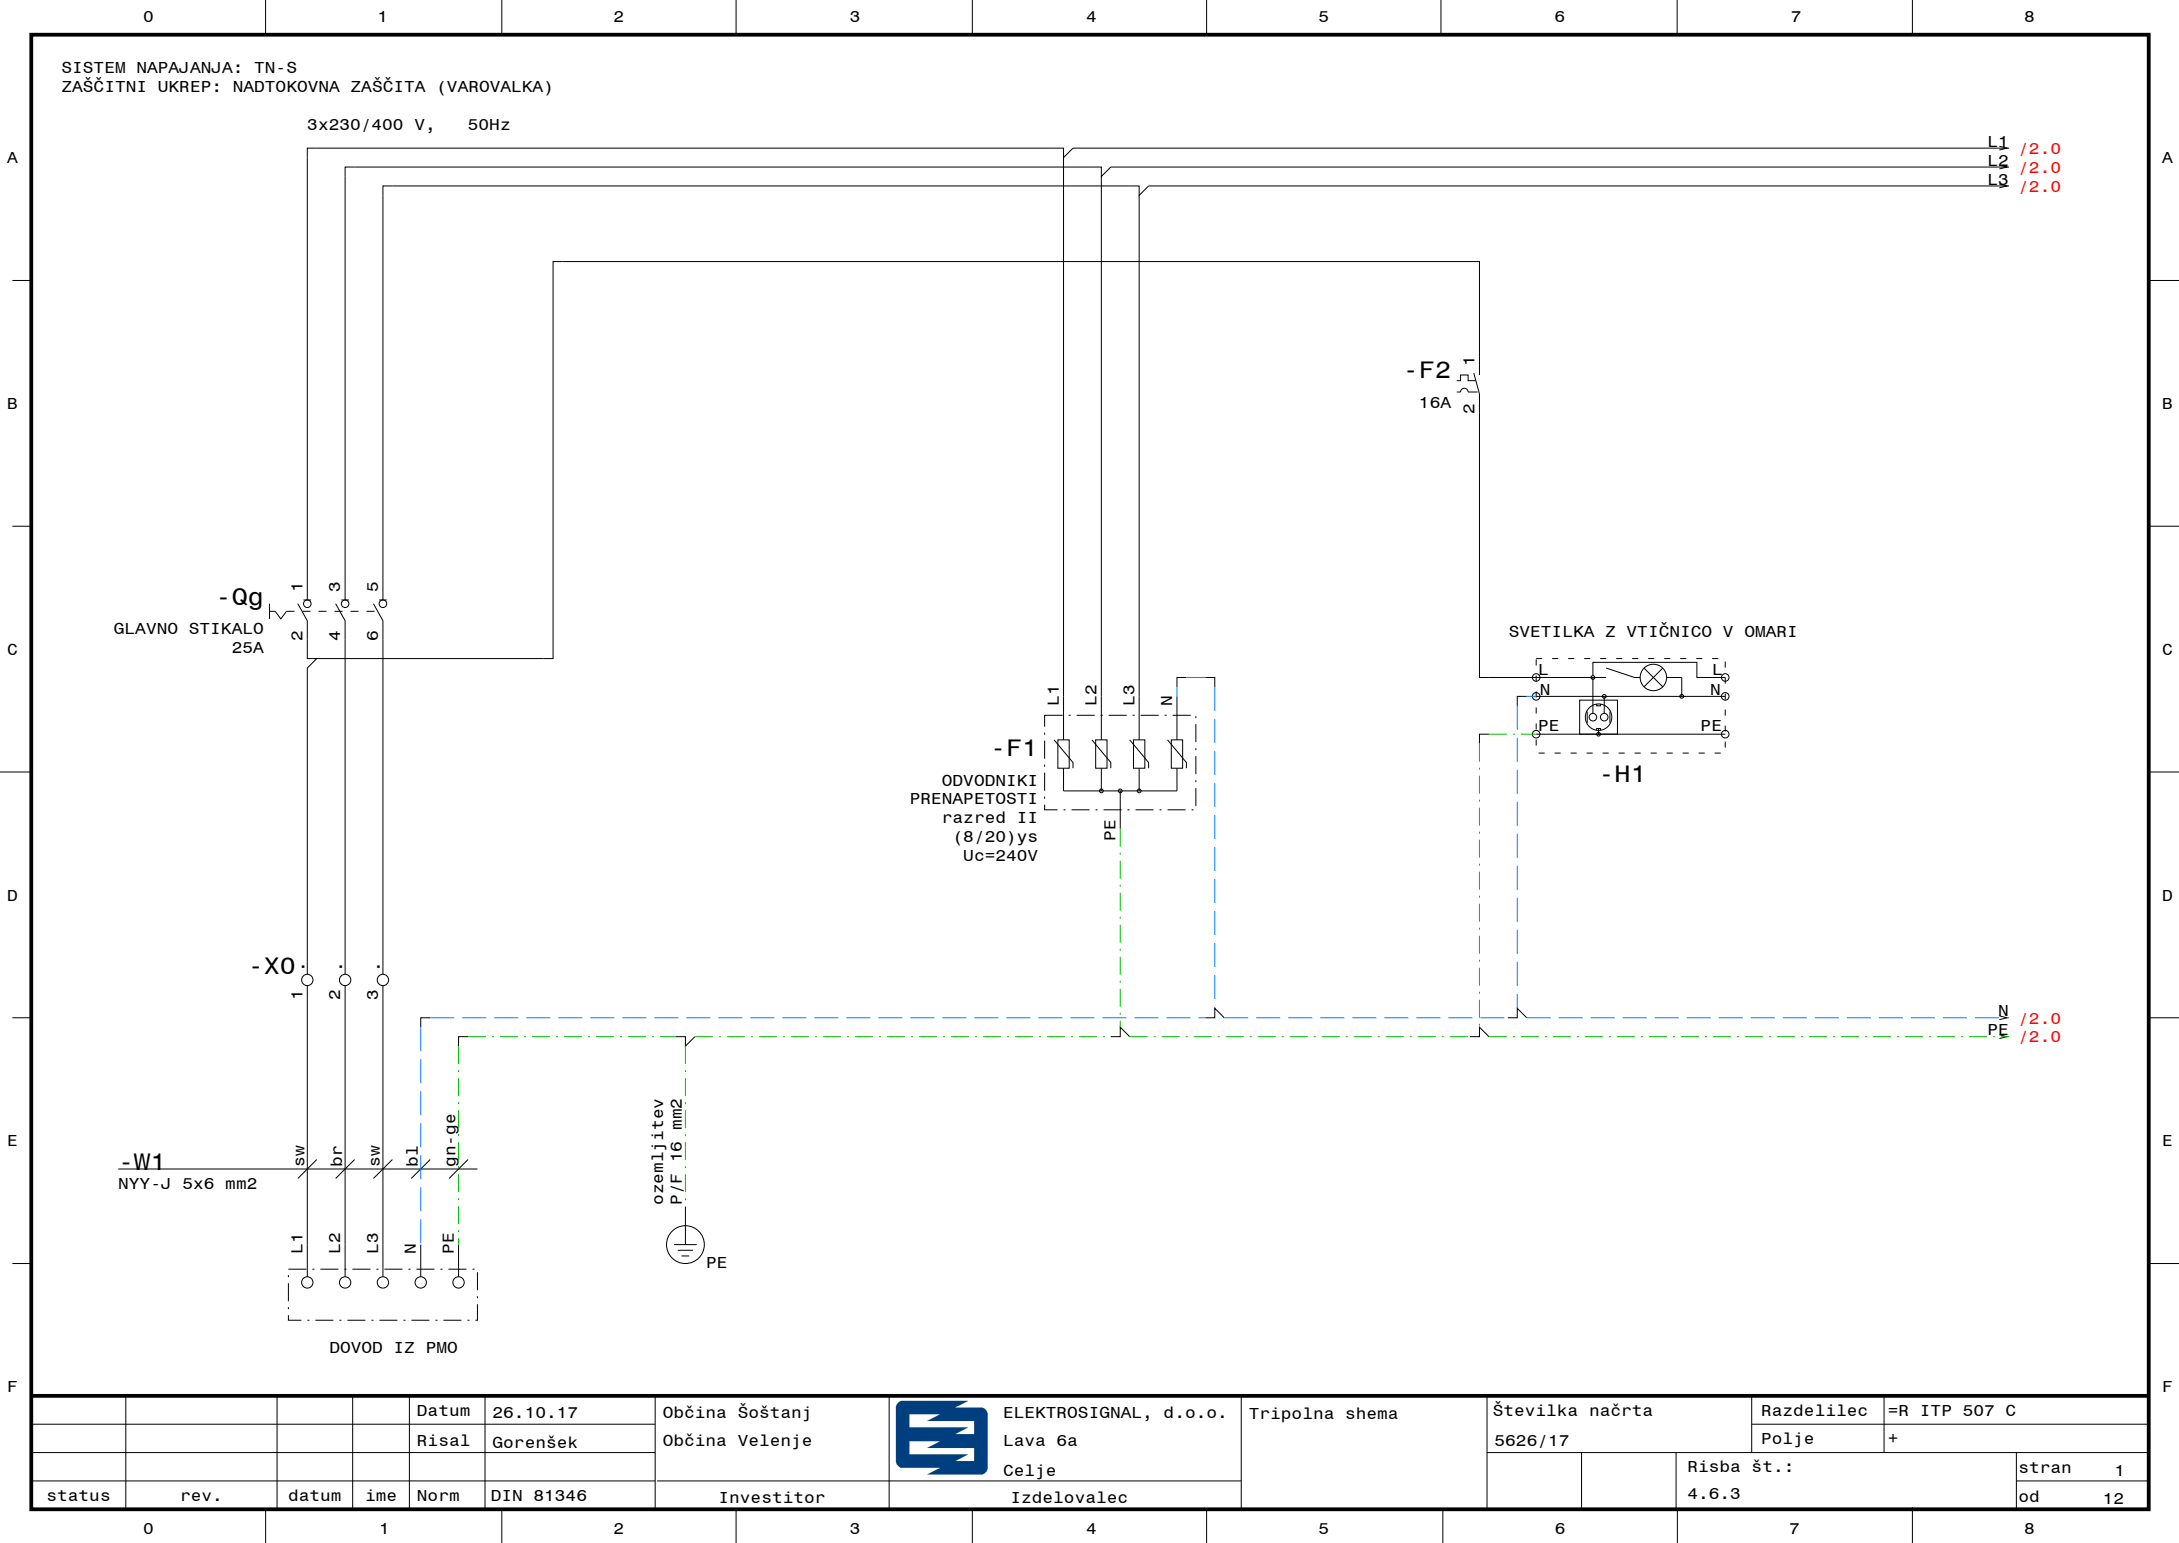

				Datum	26.10.17	Občina Šoštanj		ELEKTROSIGNAL, d.o.o.	Tripolna shema	Številka načrta		Razdelilec	=R ITP 507 C		
				Risal	Gorenšek	Občina Velenje		Lava 6a		5626/17		Polje	+		
								Celje				Risba št.:		stran 1	
status	rev.	datum	ime	Norm	DIN 81346	Investitor		Izdelovalec				4.6.3		od 12	

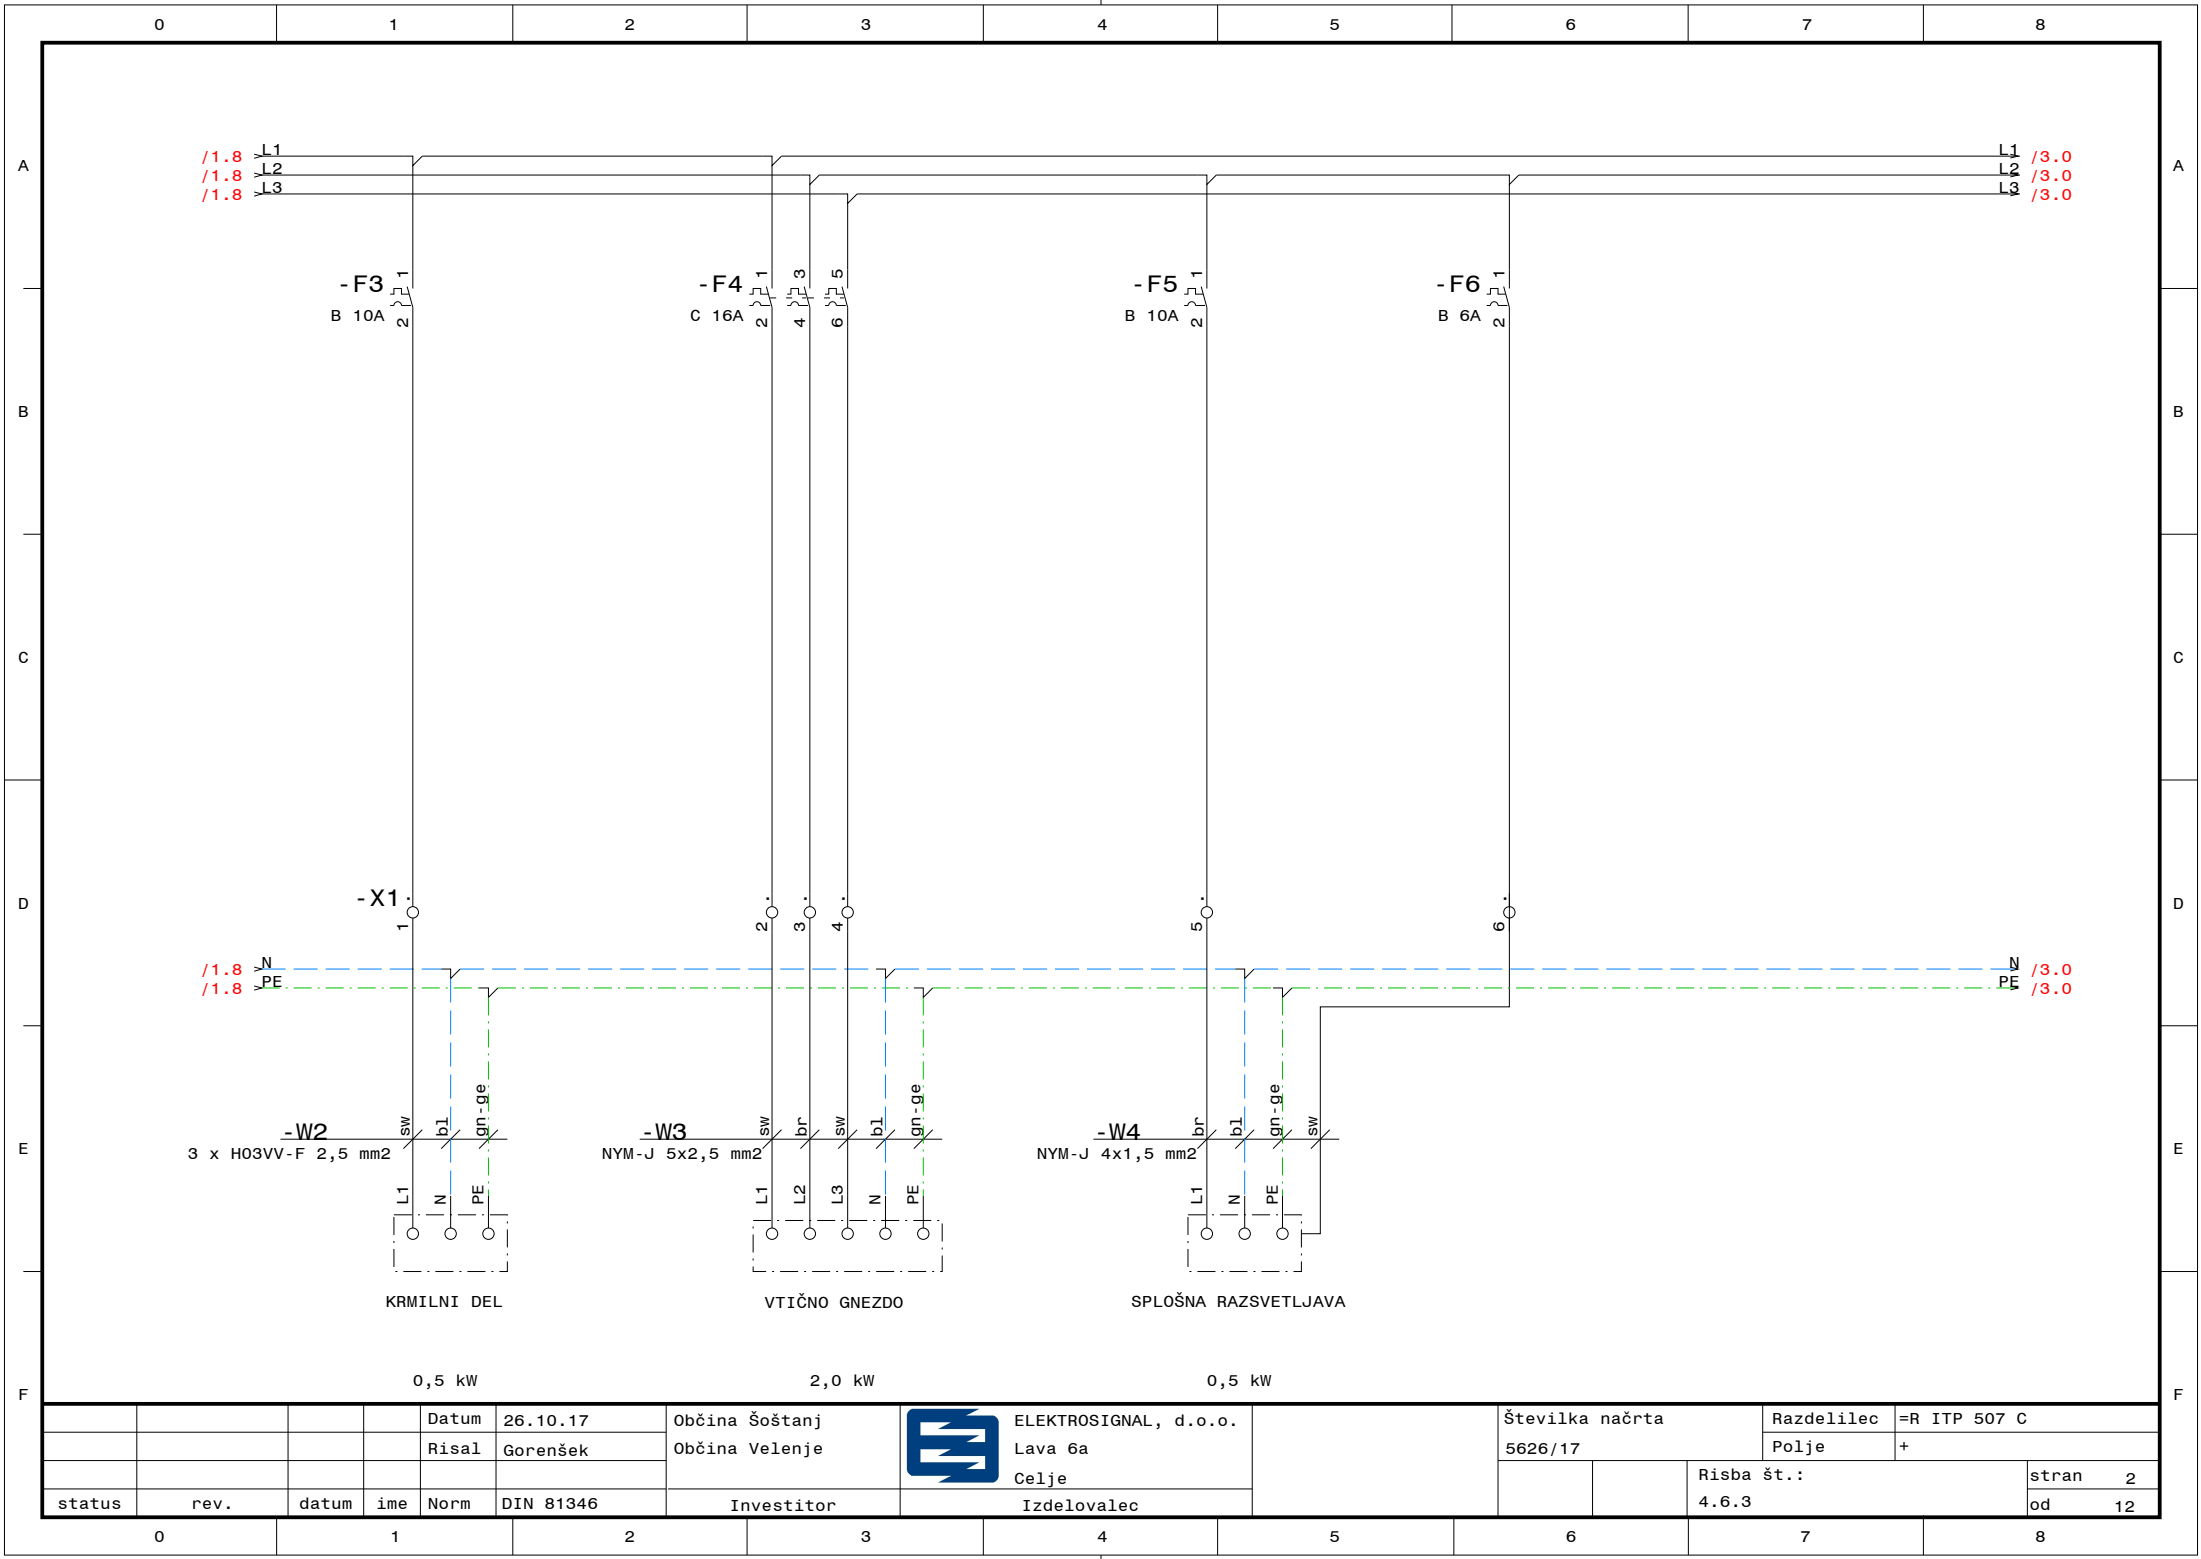

				Datum	26.10.17	Občina Šoštanj		ELEKTROSIGNAL, d.o.o.	Številka načrta		Razdelilec	=R ITP 507 C	
				Risal	Gorenšek	Občina Velenje		Lava 6a	5626/17		Polje	+	
								Celje			Risba št.:		stran 2
status	rev.	datum	ime	Norm	DIN 81346	Investitor	Izdelovalec				4.6.3		od 12

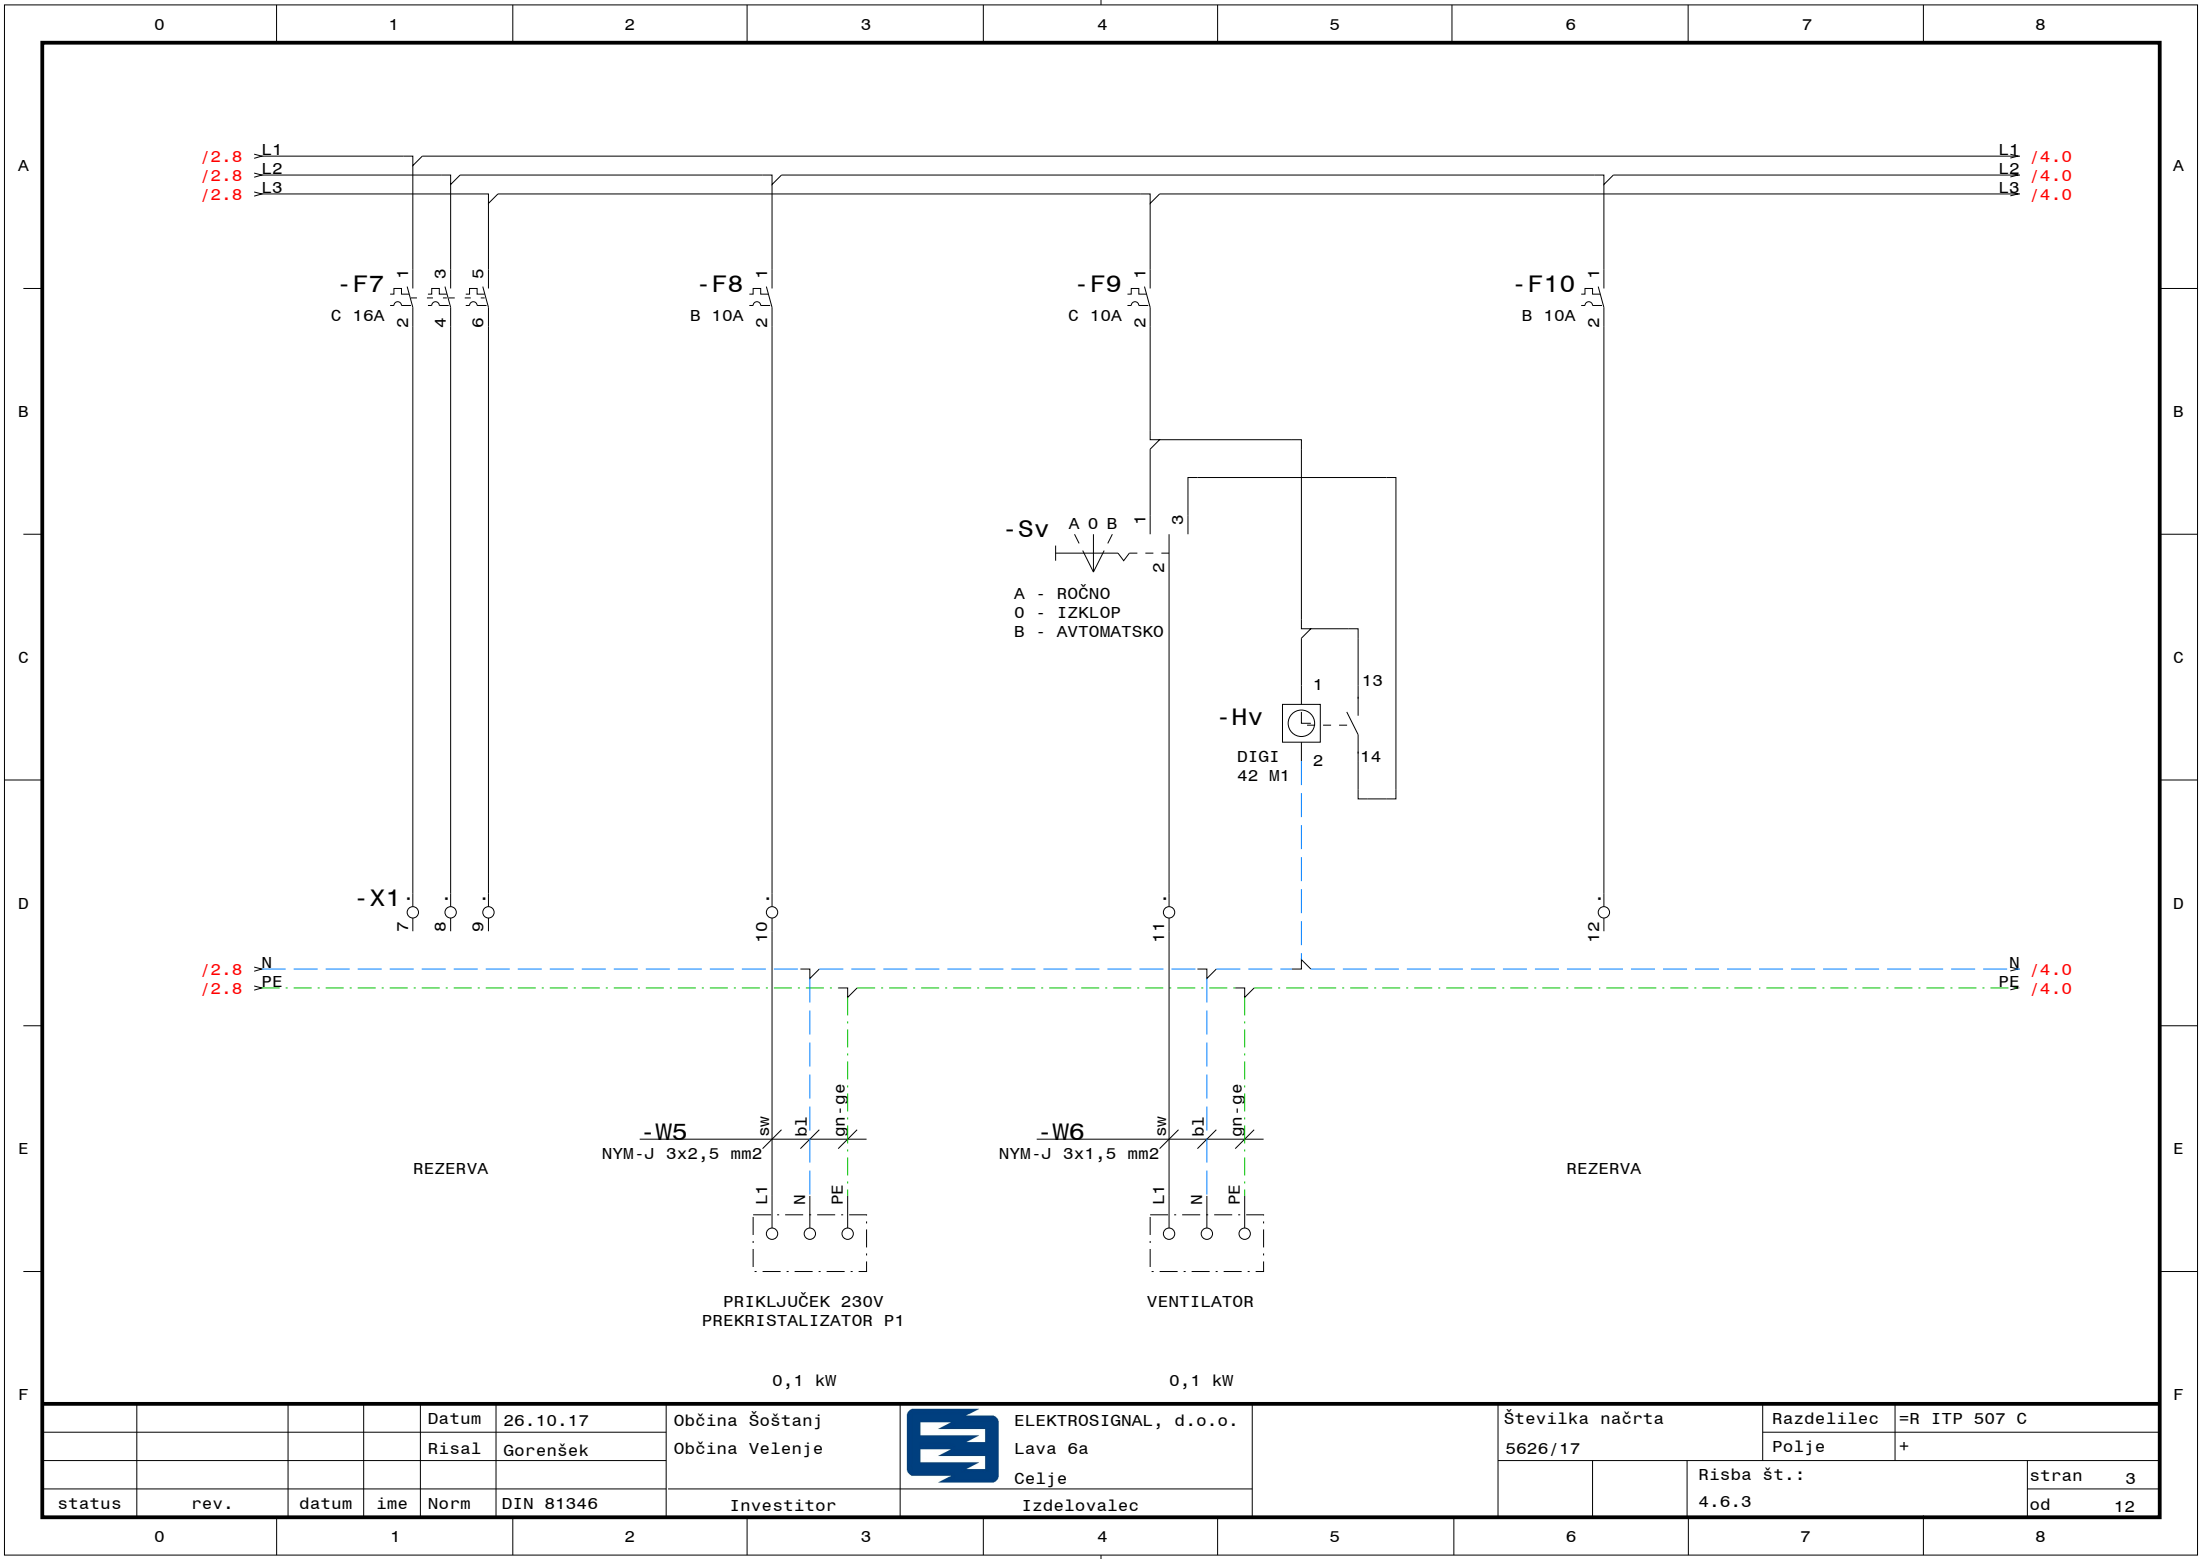

/2.8
/2.8
/2.8

-F7
C 16A

-F8
B 10A

-F9
C 10A

-F10
B 10A

-Sv

A - ROČNO
O - IZKLOP
B - AVTOMATSKO

-Hv

DIGI
42 M1

-X1

/2.8
/2.8

/4.0
/4.0

-W5
NYM-J 3x2,5 mm2

-W6
NYM-J 3x1,5 mm2

REZERVA

REZERVA


PRIKLJUČEK 230V
PREKRISTALIZATOR P1

VENTILATOR

0,1 kW

0,1 kW

Datum	26.10.17	Občina Šoštanj		ELEKTROSIGNAL, d.o.o.	Številka načrta		Razdelilec	=R ITP 507 C	
Risal	Gorenšek	Občina Velenje		Lava 6a	5626/17		Polje	+	
status	rev.	datum	ime	Norm	DIN 81346	Investitor	Izdelovalec		
Risba št.:		4.6.3		od		12		stran 3	

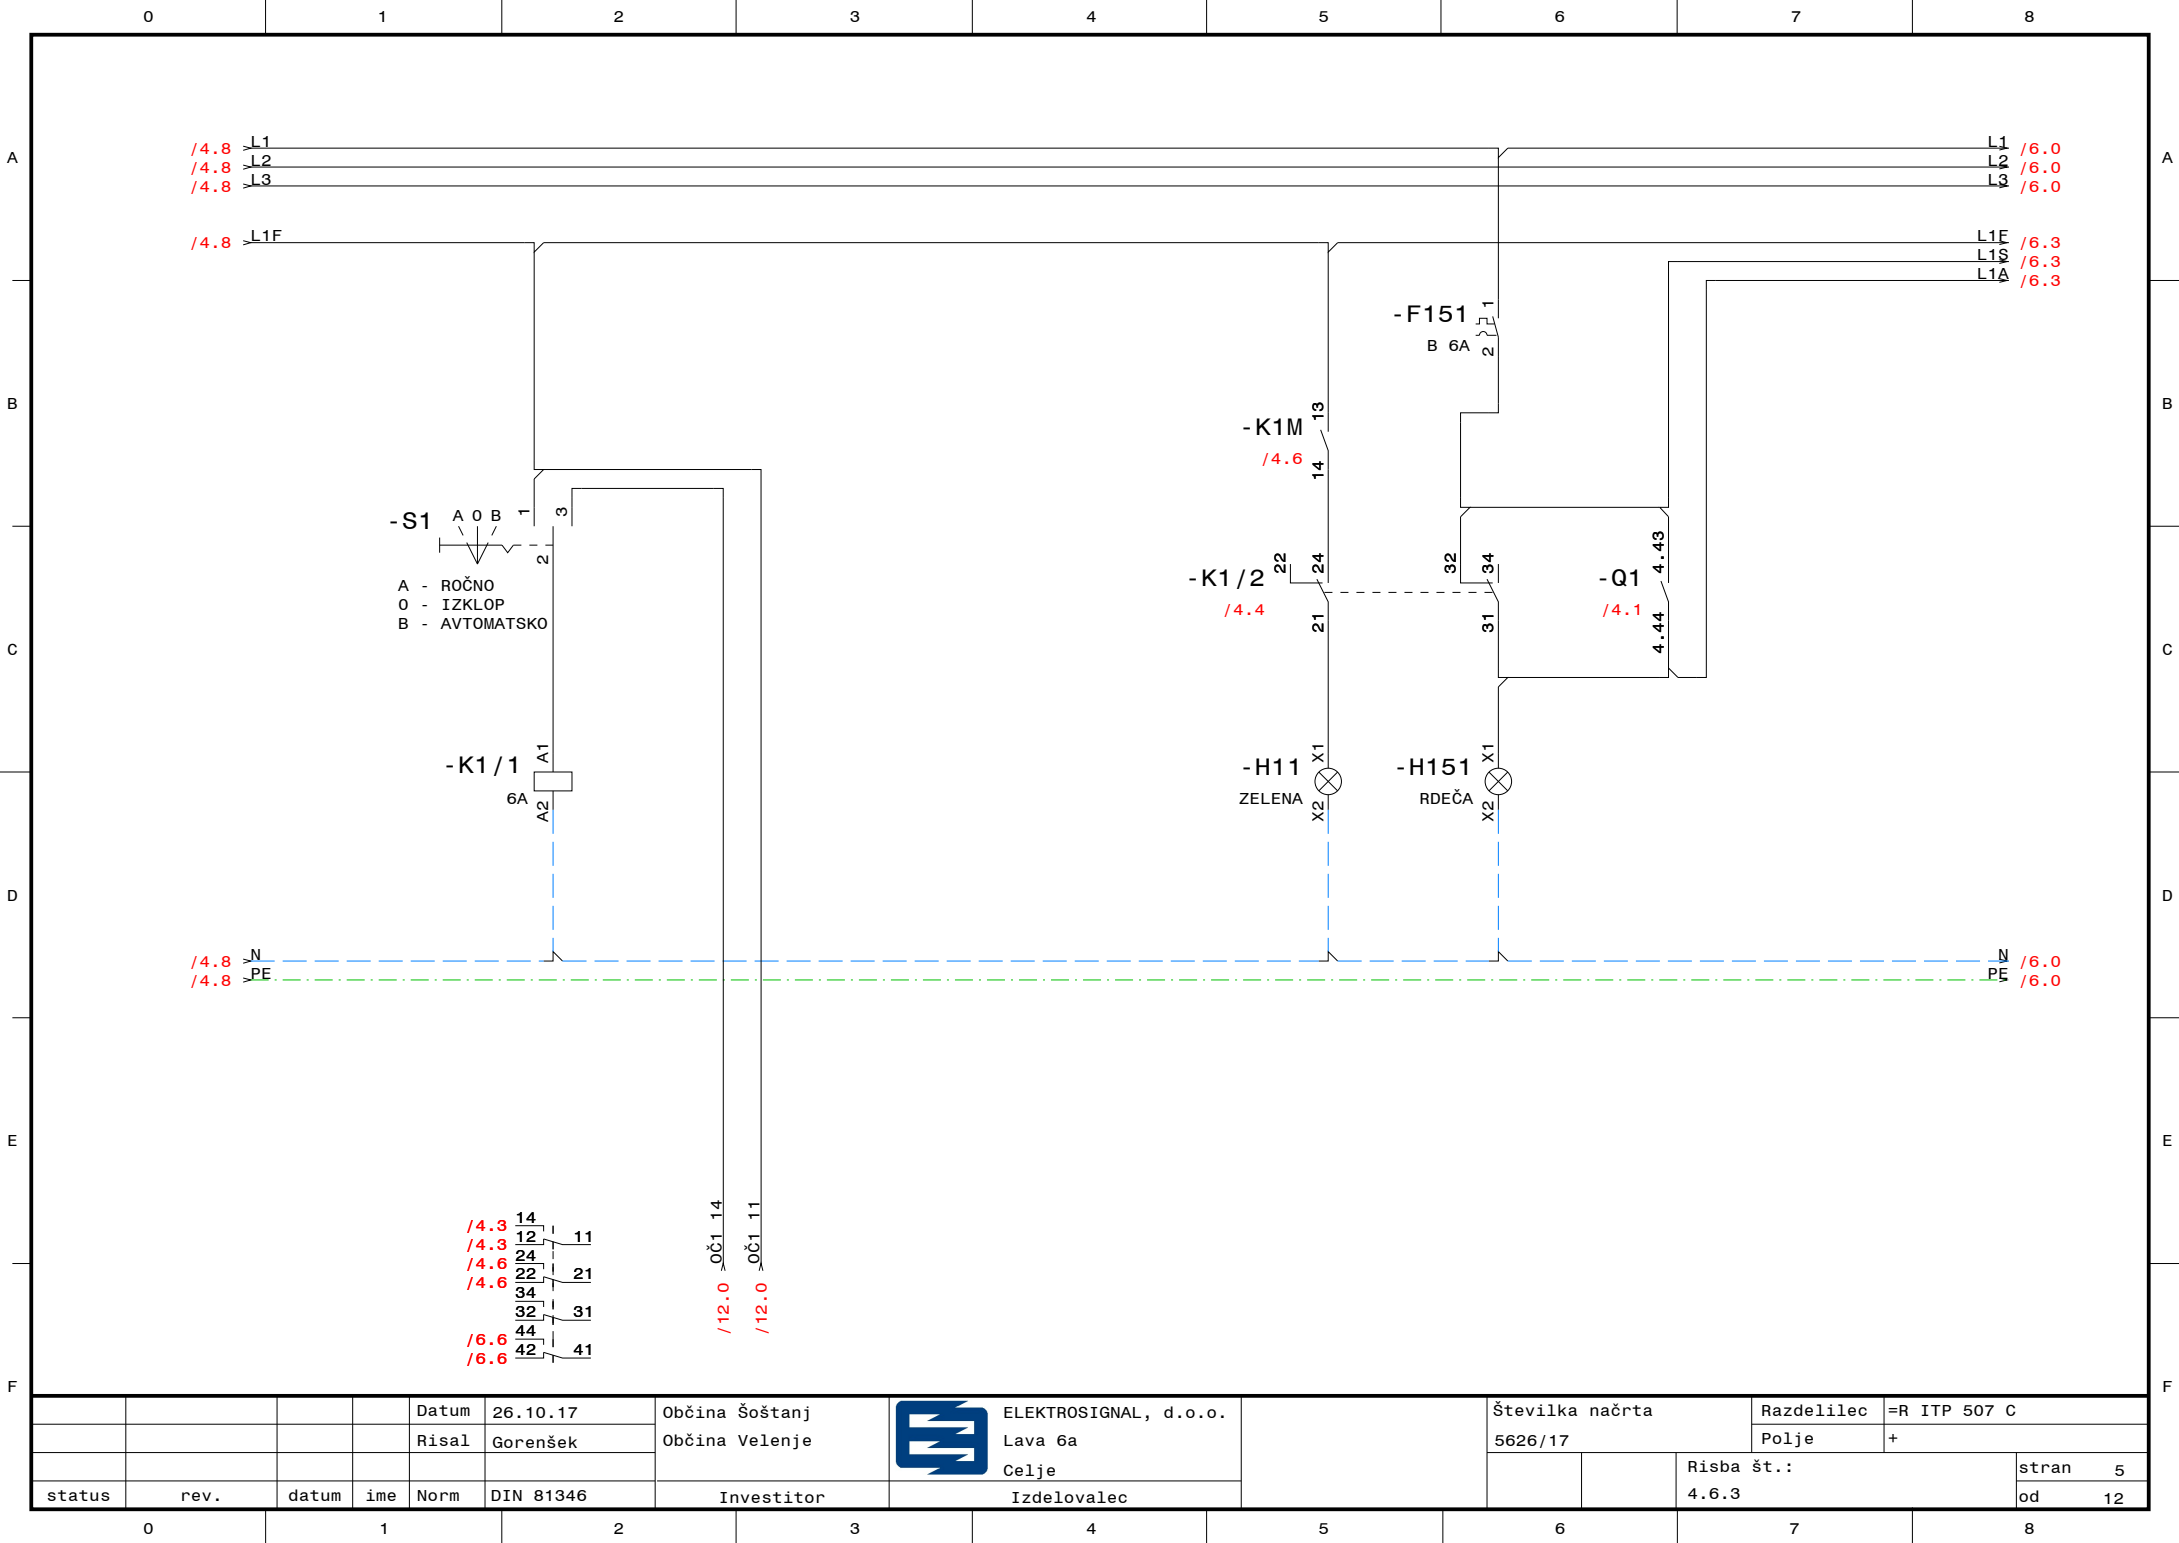

-S1 A O B 1 2 3
A - ROČNO
O - IZKLOP
B - AVTOMATSKO

-K1/1 A1 A2 6A

-K1M 13 14 /4.6

-K1/2 22 24 21 24 /4.4

-H11 ZELENA X1 X2

-F151 B 6A 1 2

-H151 RDEČA X1 X2

-Q1 4.44 4.43 /4.1

/4.8 L1 /6.0
/4.8 L2 /6.0
/4.8 L3 /6.0


/4.8 L1F /6.3
L1S /6.3
L1A /6.3

/4.8 N /6.0
/4.8 PE /6.0


/4.3 14 11
/4.3 12 11
/4.6 24 21
/4.6 22 21
/4.6 34 31
/6.6 44 41
/6.6 42 41

/12.0 14 11
/12.0 14 11

				Datum	26.10.17	Občina Šoštanj		ELEKTROSIGNAL, d.o.o.	Številka načrta		Razdelilec	=R ITP 507 C	
				Risal	Gorenšek	Občina Velenje		Lava 6a	5626/17		Polje	+	
								Celje			Risba št.:		stran 5
status	rev.	datum	ime	Norm	DIN 81346	Investitor		Izdelovalec			4.6.3		od 12

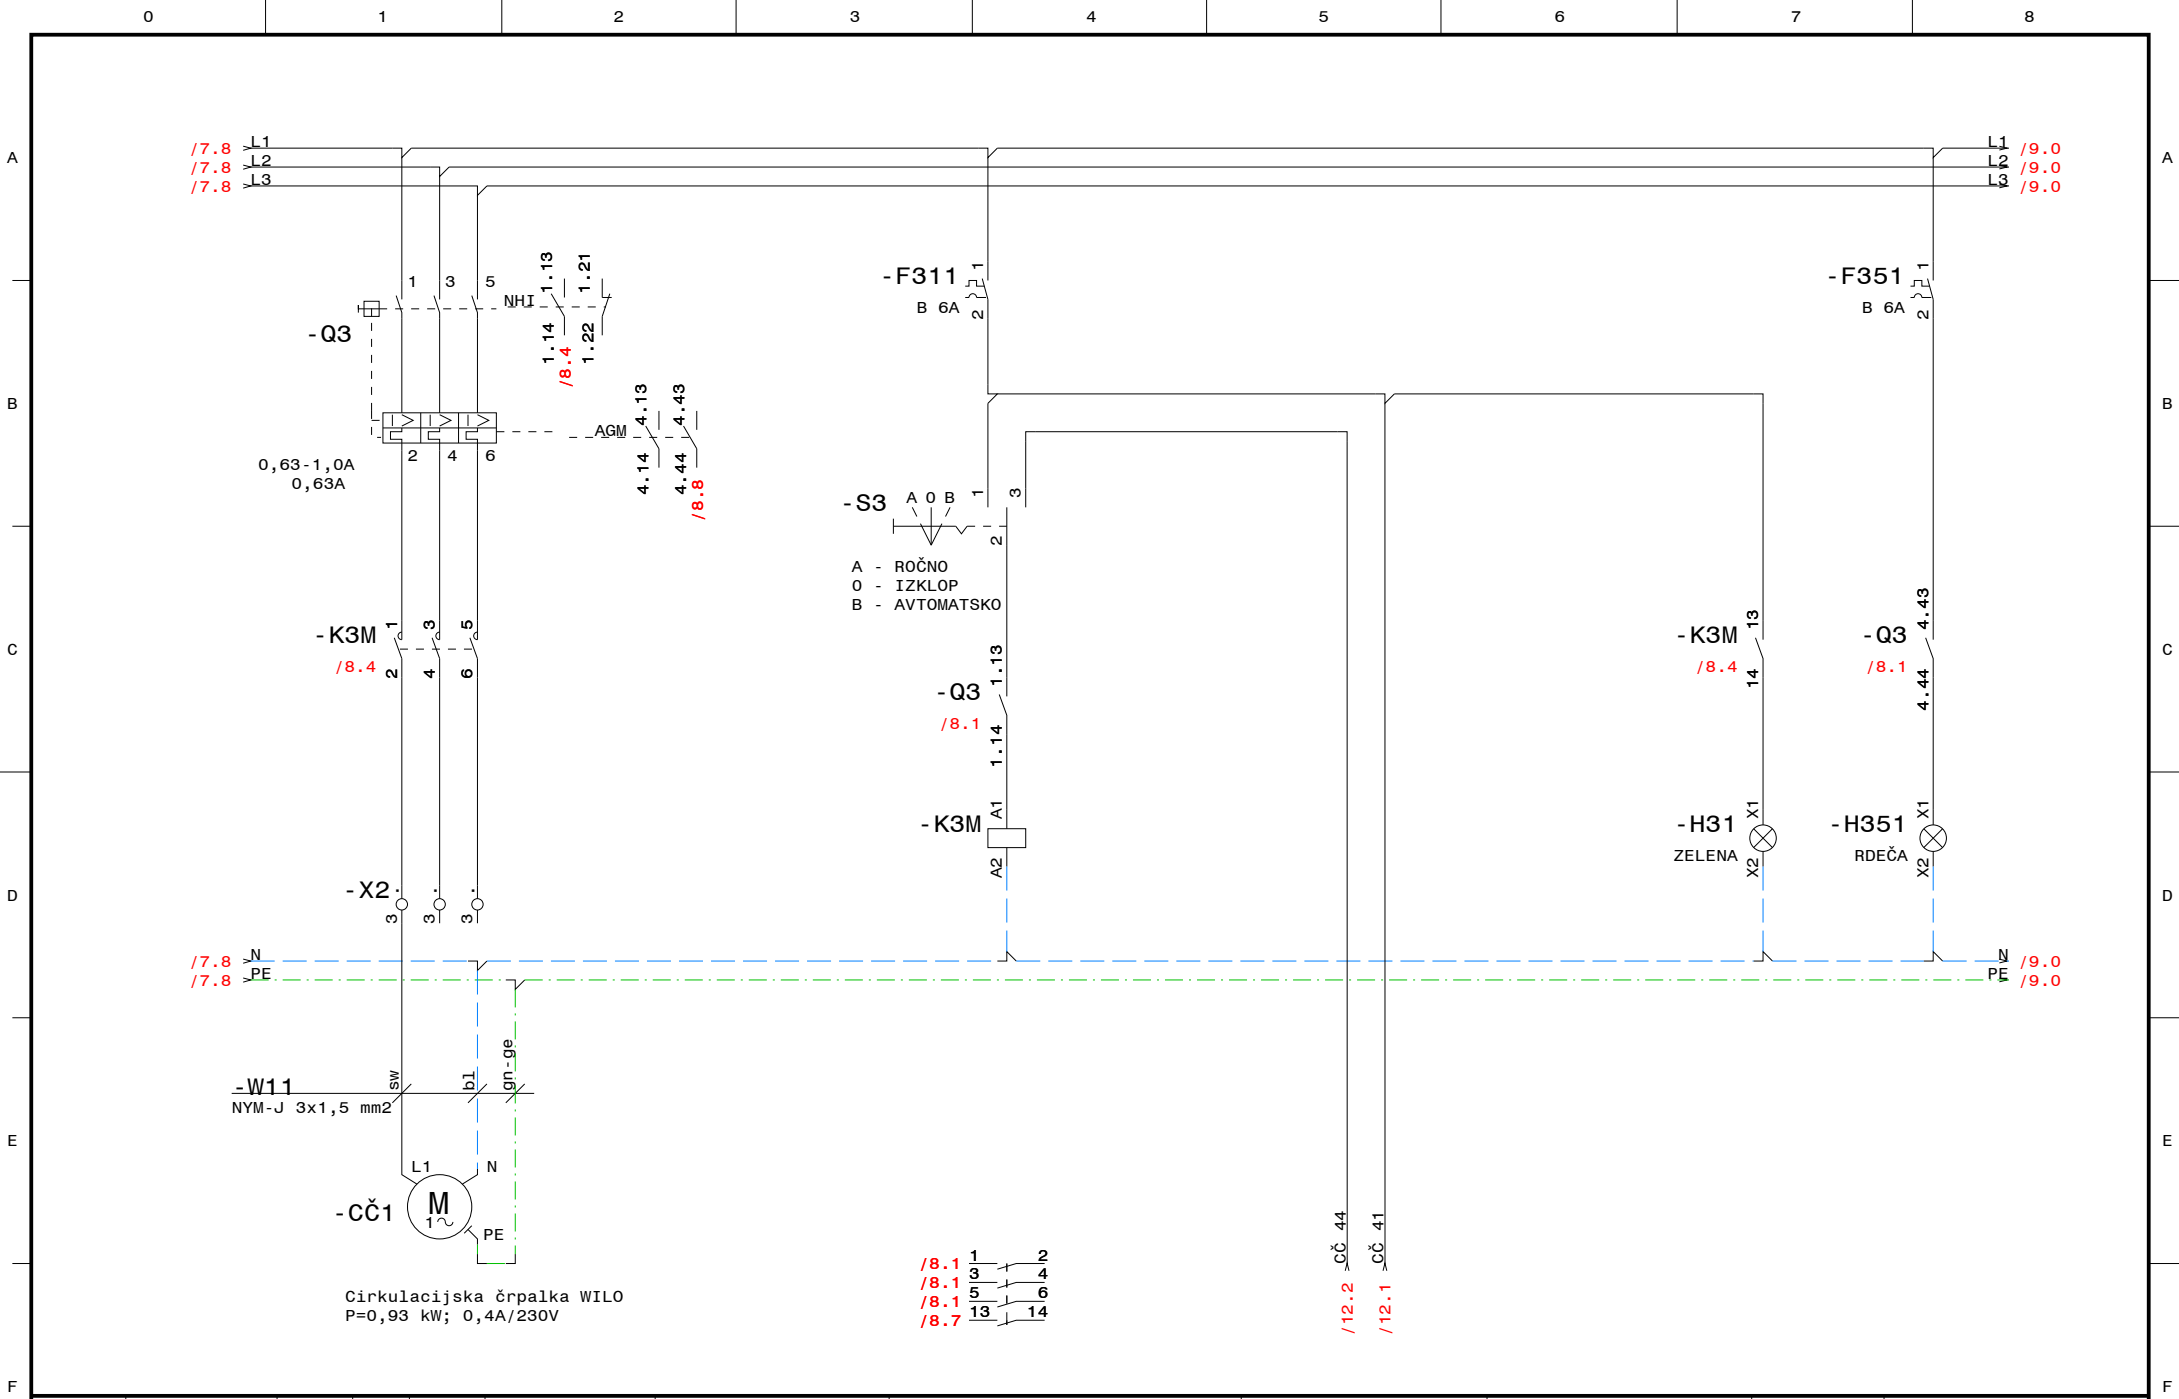

				Datum	26.10.17	Občina Šoštanj		ELEKTROSIGNAL, d.o.o.	Številka načrta		Razdelilec	=R ITP 507 C		
				Risal	Gorenšek				Občina Velenje	5626/17		Polje	+	
												Risba št.:		stran 8
status	rev.	datum	ime	Norm	DIN 81346	Investitor				Izdelovalec			4.6.3	od 12

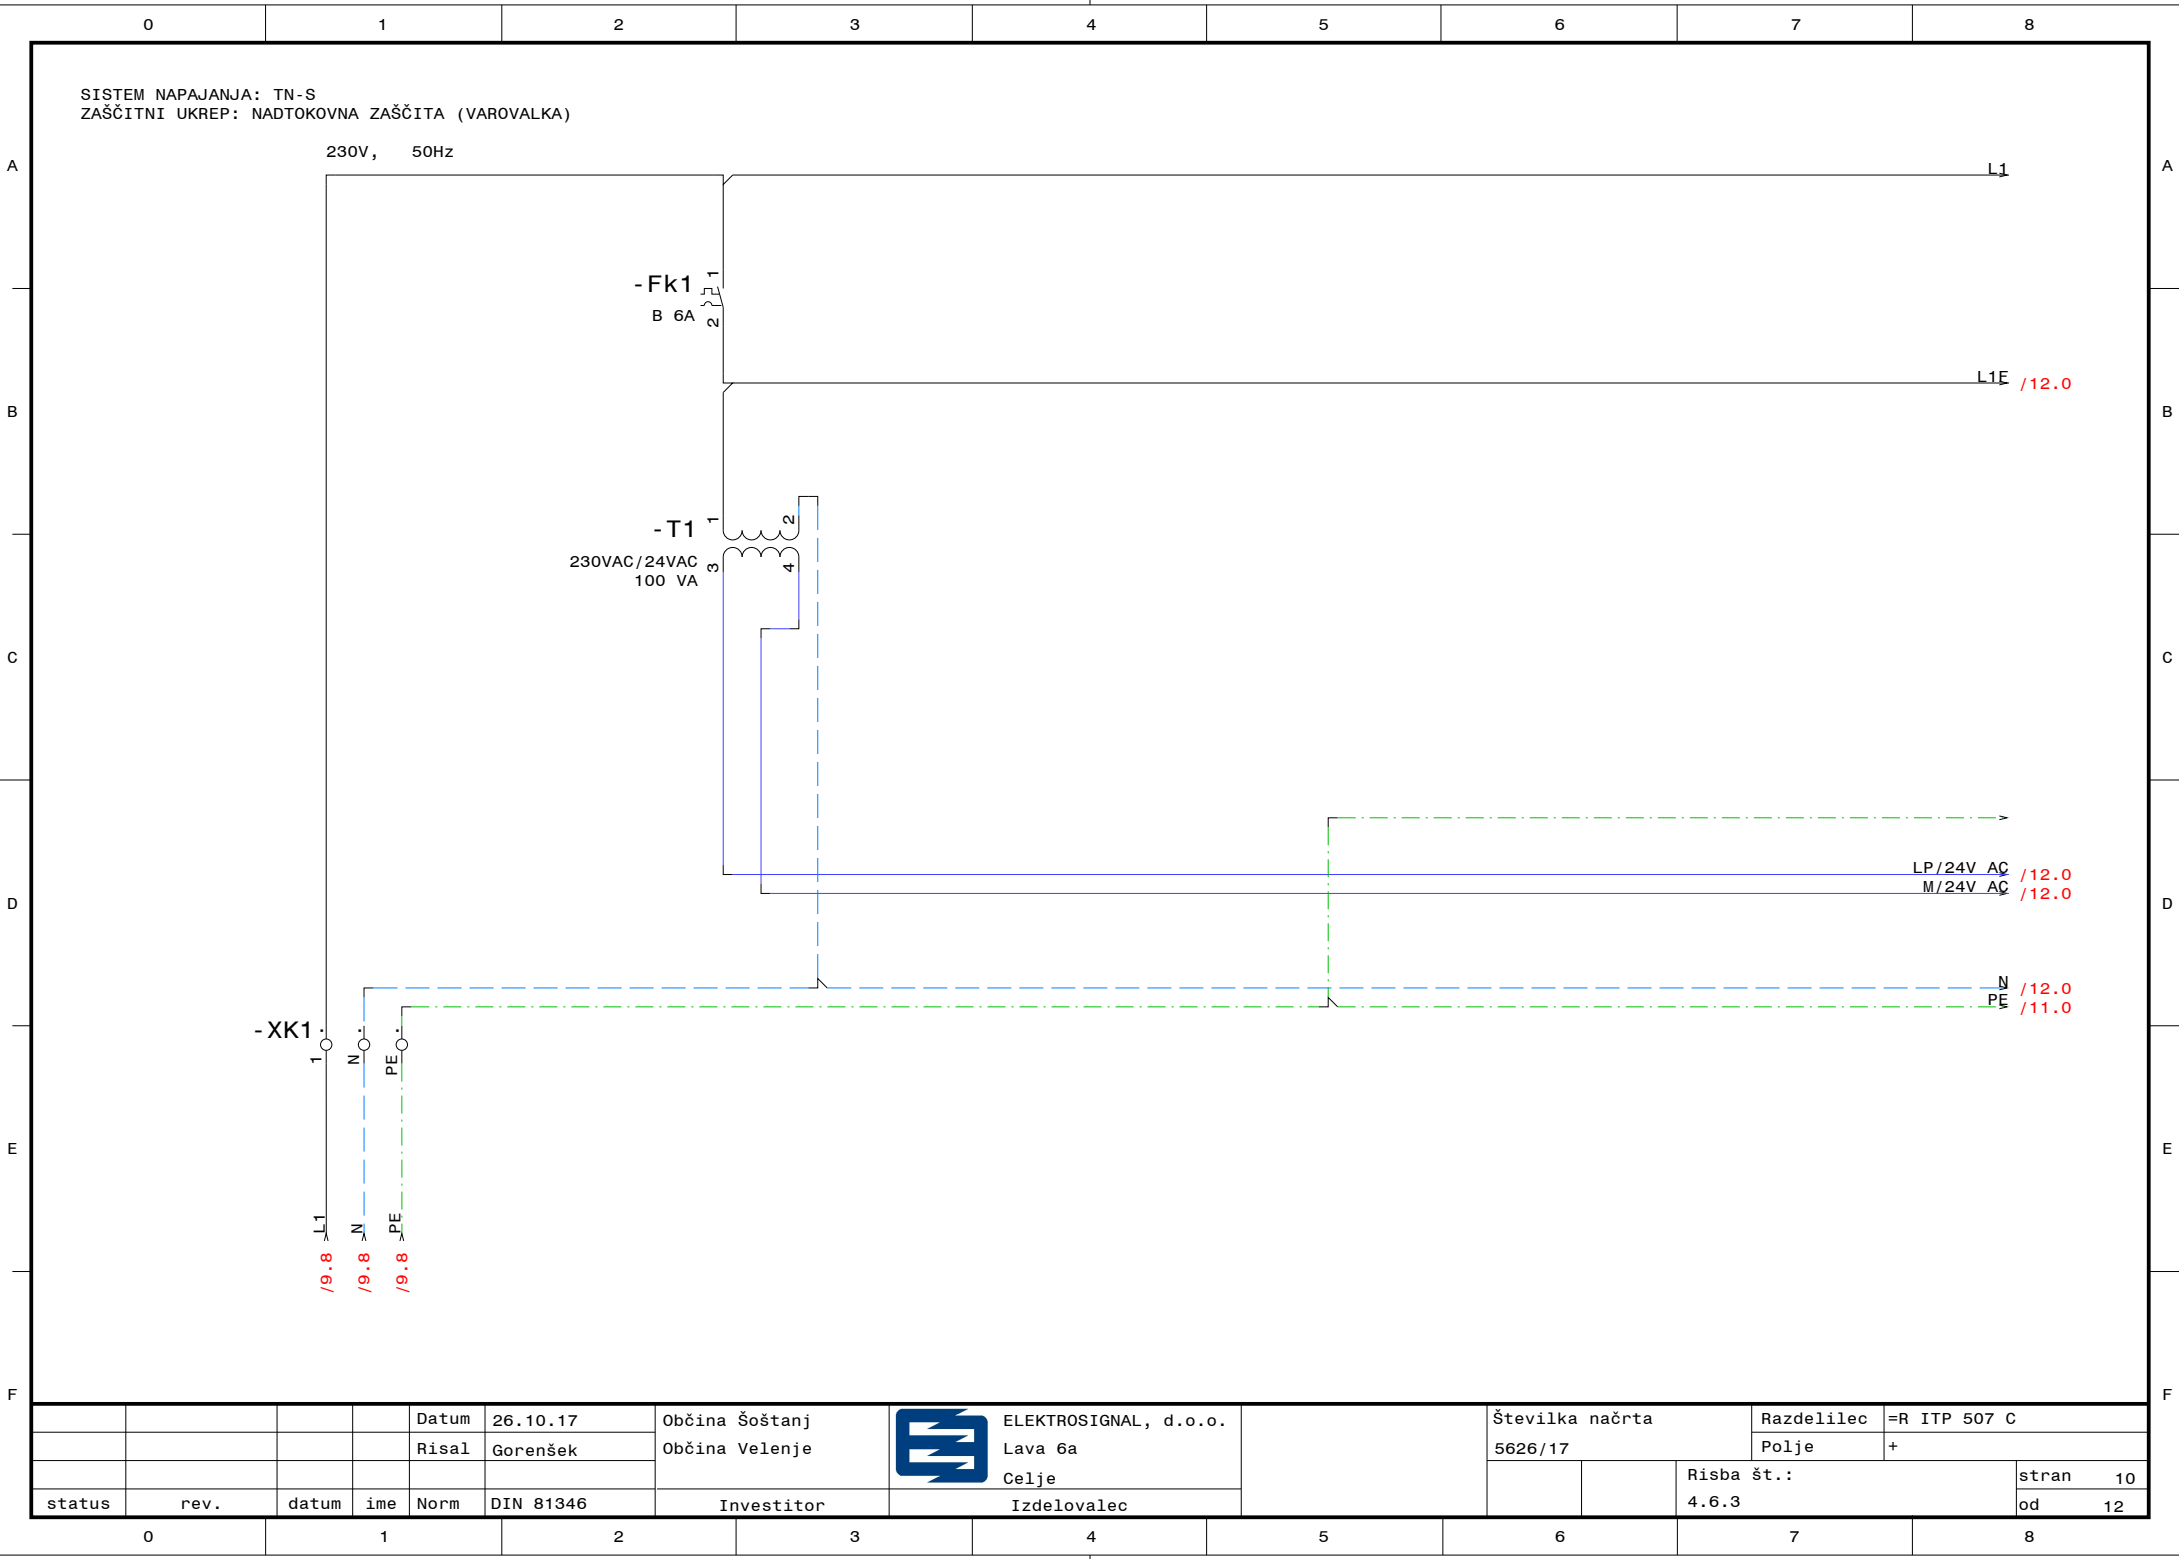

				Datum	26.10.17	Občina Šoštanj		ELEKTROSIGNAL, d.o.o.	Številka načrta 5626/17		Razdelilec	=R ITP 507 C	
				Risal	Gorenšek	Občina Velenje		Lava 6a			Polje	+	
								Celje			Risba št.:		
status	rev.	datum	ime	Norm	DIN 81346	Investitor	Izdelovalec				4.6.3		stran 10 od 12

