


točka 4,5 VODOVOD 1

ART.	MAT.	PN	DN	Dn	OPIS	DOL (mm)	KOL.
1		16	110	-	ukinitv 45°	-	2
2		16	110	-	elektrofuzijski spoj za cev PE 100 RC DN110	-	4

točka 1 -navezava na obstoječi FF kos izven jaška


ART.	MAT.	PN	DN	Dn	OPIS	DOL (mm)	KOL.
1		16	125	-	NJ spojke DN125 - M3052 ali enakovredno	-	1
2		16	125	100	FFR kos DN125/100 ali enakovredno	-	1

točka 16, ukinitv jaška in navezava na obstoječo cev PE DN 90

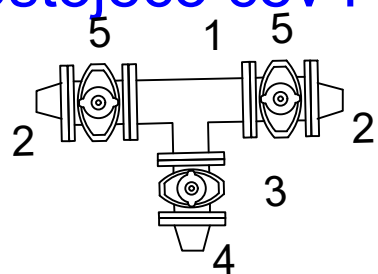


ART.	MAT.	PN	DN	Dn	OPIS	DOL (mm)	KOL.
2		16	110	-	Elektrofuzijski spoj za PE100 DN110	-	2
3	DUKTL	16	80	-	Zasun EURO 20 type 23 PN16 ali enakovredno	-	1
1	DUKTL	16	100	80	T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico	-	1
5	DUKTL	16	100	-	Zasun EURO 20 type 23 PN16 ali enakovredno	-	2
4		16	90	-	Elektrofuzijski spoj za PE DN90	-	1
-	DUKTL	-	-	-	Gradbeno garnituro teleskopsko za Zasun EURO 20 type 23 PN16	-	2
-	DUKTL	-	-	-	Cestna kapa DN125 (konusno zapiranje, prafino barvana)	-	3
-	PVC	-	-	-	Podložna plošča	-	1
-	AI	-	-	-	Steber za označevalno tablico	2000	1
-	-	-	-	-	Označevalna tablica	-	1

točka 13, ukinitv jaška in navezava na obstoječo cev (Momax)PE DN 90




ART.	MAT.	PN	DN	Dn	OPIS	DOL (mm)	KOL.
2		16	110	-	Elektrofuzijski spoj za PE100 DN110	-	2
3	DUKTL	16	80	-	Zasun EURO 20 type 23 PN16 ali enakovredno	-	1
1	DUKTL	16	100	80	T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico	-	1
4		16	90	-	Elektrofuzijski spoj za PE DN90	-	1
-	DUKTL	-	-	-	Gradbeno garnituro teleskopsko za Zasun EURO 20 type 23 PN16	-	2
-	DUKTL	-	-	-	Cestna kapa DN125 (konusno zapiranje, prafino barvana)	-	1
-	PVC	-	-	-	Podložna plošča	-	1
-	AI	-	-	-	Steber za označevalno tablico	2000	1
-	-	-	-	-	Označevalna tablica	-	1

točke 15, 17, 6, 8 (ukinitv jaška)

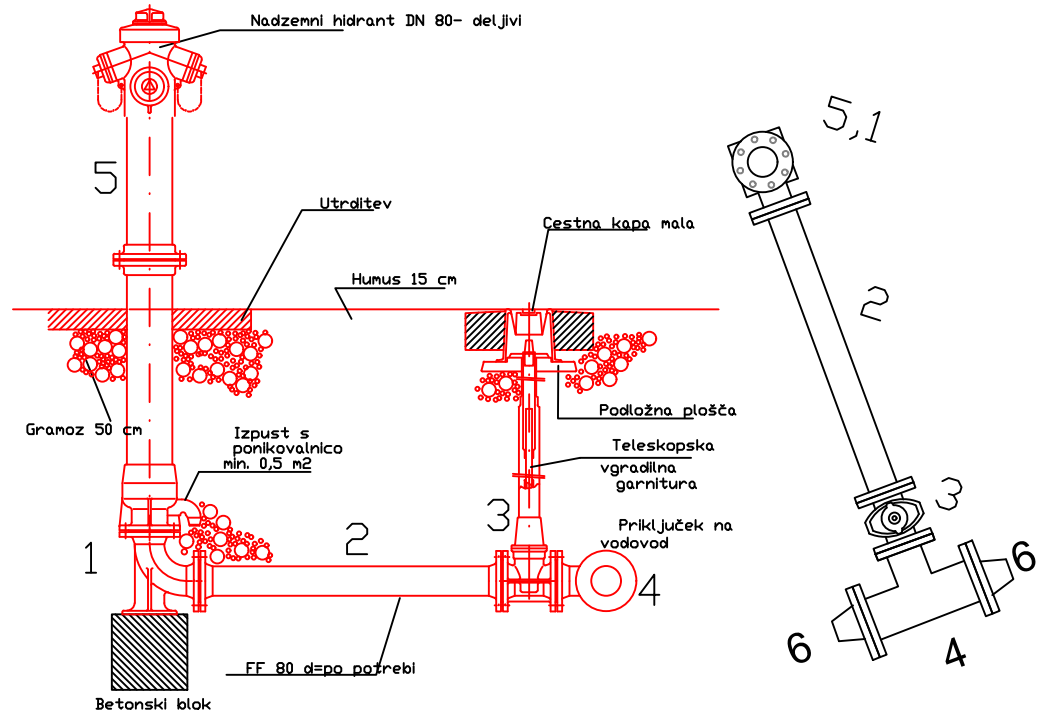


ART.	MAT.	PN	DN	Dn	OPIS	DOL (mm)	KOL.
1	DUKTL	16	80	-	N kos 90° PN 16 z vrtljivo prirobnico	-	1
2	DUKTL	16	80	-	FF kos PN 16	2000	2
3	DUKTL	16	80	-	Zasun EURO 20 type 23 PN16 ali enakovredno	-	1
-	DUKTL	-	-	-	Gradbeno garnituro teleskopsko za Zasun EURO 20 type 23 PN16	-	1
-	DUKTL	-	-	-	Cestna kapa DN125 (konusno zapiranje, prafino barvana)	-	1
-	PVC	-	-	-	Podložna plošča	-	1
4	DUKTL	16	100	100	T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico	-	1
6		16	110	-	Elektrofuzijski spoj za PE100 DN110	-	2
5	DUKTL	-	-	-	Nadzemni hidrant deljivi	-	1
-	AI	-	-	-	Steber za označevalno tablico	2000	1
-	-	-	-	-	Označevalna tablica	-	1

točka 19, ukinitv jaška in navezava na obstoječo cev (neznana)-PE DN 90

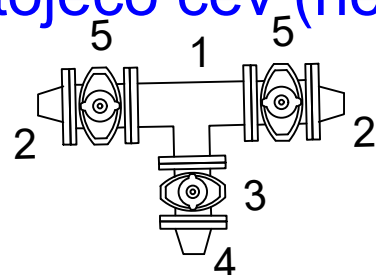


ART.	MAT.	PN	DN	Dn	OPIS	DOL (mm)	KOL.
2		16	110	-	Elektrofuzijski spoj za PE100 DN110	-	2
3	DUKTL	16	80	-	Zasun EURO 20 type 23 PN16 ali enakovredno	-	1
1	DUKTL	16	100	80	T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico	-	1
1	DUKTL	16	100	-	Zasun EURO 20 type 23 PN16 ali enakovredno	-	2
4		16	90	-	Elektrofuzijski spoj za PE DN90	-	1
-	DUKTL	-	-	-	Gradbeno garnituro teleskopsko za Zasun EURO 20 type 23 PN16	-	2
-	DUKTL	-	-	-	Cestna kapa DN125 (konusno zapiranje, prafino barvana)	-	3
-	PVC	-	-	-	Podložna plošča	-	1
-	AI	-	-	-	Steber za označevalno tablico	2000	1
-	-	-	-	-	Označevalna tablica	-	1

točka 3 (izvlečni podzemni hidrant z flančno)

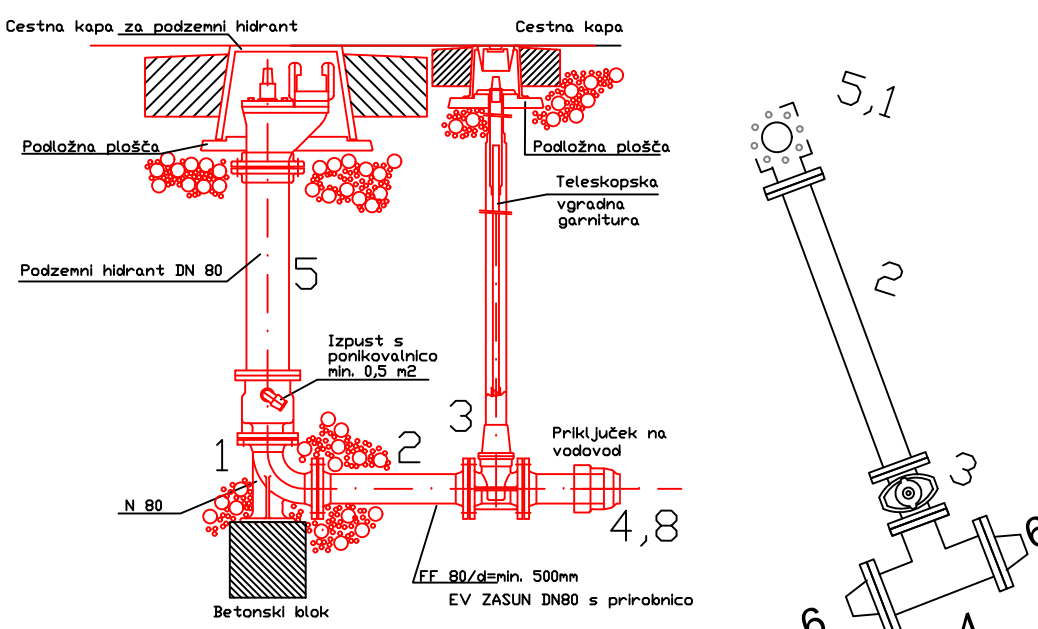


ART.	MAT.	PN	DN	Dn	OPIS	DOL (mm)	KOL.
1	DUKTL	16	80	-	N kos 90° PN 16 z vrtljivo prirobnico	-	1
2	DUKTL	16	80	-	FF kos PN 16	2000	2
3	DUKTL	16	80	-	Zasun EURO 20 type 23 PN16 ali enakovredno	-	1
-	DUKTL	-	-	-	Gradbeno garnituro teleskopsko za Zasun EURO 20 type 23 PN16	-	1
-	PVC	-	-	-	Cestna kapa DN125 (konusno zapiranje, prafino barvana)	-	1
4	DUKTL	16	100	100	T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico	-	1
6		16	110	-	Elektrofuzijski spoj za PE100 DN110	-	2
5	DUKTL	-	-	-	Nadzemni hidrant	-	1
-	AI	-	-	-	Steber za označevalno tablico	2000	1
-	-	-	-	-	Označevalna tablica	-	1

točka 7, ukinitv jaška in navezava na obstoječo cev duktil DN 100

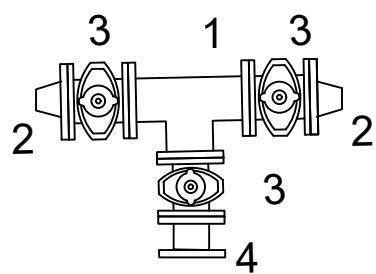


ART.	MAT.	PN	DN	Dn	OPIS	DOL (mm)	KOL.
1	DUKTL	16	100	100	T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico	-	1
2		16	100	-	Elektrofuzijski spoj za PE100 DN110	-	2
3	DUKTL	16	100	-	Zasun EURO 20 type 23 PN16 ali enakovredno	-	3
4	DUKTL	16	-	-	MJ spojke PN 16 enojna na duktil DN100	-	1
-	DUKTL	-	-	-	Gradbeno garnituro teleskopsko za Zasun EURO 20 type 23 PN16	-	3
-	DUKTL	-	-	-	Cestna kapa DN125 (konusno zapiranje, prafino barvana)	-	3
-	PVC	-	-	-	Podložna plošča	-	1
-	AI	-	-	-	Steber za označevalno tablico	2000	1
-	-	-	-	-	Označevalna tablica	-	3

točka 2, ukinitv jaška in postavitev zračnika

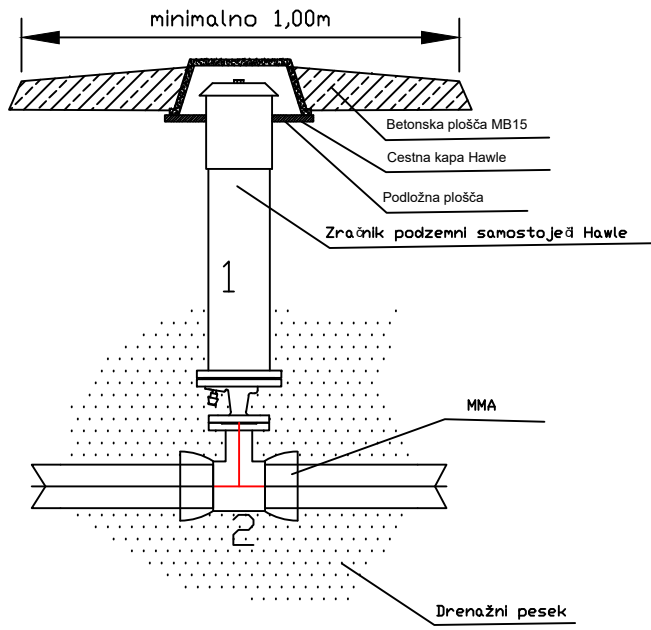

ART.	MAT.	PN	DN	Dn	OPIS	DOL (mm)	KOL.
1	-	16	50	-	Zračnik podzemni samostojni Hawle	1000	1
-	NL	-	-	-	Cestna kapa Hawle za zračnik	-	1
-	PVC	-	-	-	Podložna plošča	-	1
-	AI	-	-	-	Steber za označevalno tablico	2000	1
-	-	-	-	-	Označevalna tablica	-	1
2	NL	16	125	80	MMA kos PN 16 STD VI	-	1

točka 11, ukinitv jaška in navezava na obstoječo cev(neznana) PE DN 100



ART.	MAT.	PN	DN	Dn	OPIS	DOL (mm)	KOL.
2		16	110	-	Elektrofuzijski spoj za PE100 DN110	-	2
3	DUKTL	16	80	-	Zasun EURO 20 type 23 PN16 ali enakovredno	-	1
1	DUKTL	16	110	80	T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico	-	1
4		16	90	-	Elektrofuzijski spoj za PE DN90	-	1
-	DUKTL	-	-	-	Gradbeno garnituro teleskopsko za Zasun EURO 20 type 23 PN16	-	2
-	DUKTL	-	-	-	Cestna kapa DN125 (konusno zapiranje, prafino barvana)	-	1
-	PVC	-	-	-	Podložna plošča	-	1
-	AI	-	-	-	Steber za označevalno tablico	2000	1
-	-	-	-	-	Označevalna tablica	-	1



SPECIFIKACIJA OPREME IN MATERIALA vodovod 1 (točka 14)

št.	Opis	kom
1	NAVRTALNI OKLEP HAWLE ZAK 46 Z ZASUNOM TIP 236 DN110/46, Z VGRADILNO GARNITURO, CESTNO KAPO TIP 180 IN PODLOŽNO PLOŠČO	1
2	KOLENO VRTLJIVO ZAK 90° TIP 6469	1



Legenda:		
	Obstoječe	Predvideno
vodovod		
hidrant		
označene parcele trase		
parcelne meje		

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:	OPERA OKLEP HAWLE TIP 236 Z ZASUNOM OPERA OKLEP HAWLE TIP 236 Z ZASUNOM	OPERA OKLEP HAWLE TIP 236 Z ZASUNOM OPERA OKLEP HAWLE TIP 236 Z ZASUNOM	Objekt: Obnova sekundarnega vodovoda na cesti Simona Biatnika
Projektant:	KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o. Koroška cesta 37b, 3320 Velenje	Služba investicij in razvoja	Vrsta načrta/prikaza: 3 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI
Vsebina:	Situacija predvidene obnove vodovoda z montažnimi shemami		Merilo: 1:1000
Odgovorni vodja projekta:	Tanja KRAJNC VOH, dipl.inž.gradb.	Id.št.: G - 2734	Vrsta projekta: PGD
Odgovorni projektant:	Tanja KRAJNC VOH, dipl.inž.gradb.	Id.št.: G - 2734	Št. projekta:
Sodelavec - projektant:			386-VO/2017
Datum:	November 2017		Št. lista: 3.5.1.3