


točka 4,5 VODOVOD 1

ART.	MAT.	PN	DN	Dn	OPIS	DOL (mm)	KOL.
1	16	110	-	-	koleno 45°	-	2
2	16	110	-	-	elektrofužni spoj za cev PE 100 RC DN110	-	4

točka 1 -navezava na obstoječi FF kos izven jaška


ART.	MAT.	PN	DN	Dn	OPIS	DOL (mm)	KOL.
1	16	125	-	-	MJ spojka DN125 - M3207 ali enakovredno	-	1
2	16	125	100	100	FFR kos DN125/100 ali enakovredno	-	1

točka 16, ukinitev jaška in navezava na obstoječo cev PE DN 90

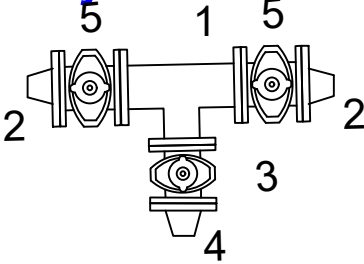


ART.	MAT.	PN	DN	Dn	OPIS	DOL (mm)	KOL.
2	16	110	-	-	Elektrofužni spoj za PE100 DN110	-	2
3	DUKTL	16	80	-	Zasun EURO 20 type 23 PN16 ali enakovredno	-	1
1	DUKTL	16	100	80	T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico	-	1
5	DUKTL	16	100	-	Zasun EURO 20 type 23 PN16 ali enakovredno	-	2
4	16	90	-	-	Elektrofužni spoj za PE DN90	-	1
-	DUKTL	-	-	-	Gradbeno garnituro teleskopsko za Zasun EURO 20 type 23 PN16	-	2
-	DUKTL	-	-	-	Gradbeno garnituro teleskopsko za Zasun EURO 20 type 23 PN16	-	3
-	PVC	-	-	-	Podložna plošča	-	1
-	AI	-	-	-	Steber za označevalno tablico	2000	1
-	-	-	-	-	Označevalna tablica	-	1

točka 13, ukinitev jaška in navezava na obstoječo cev (Momax)PE DN 90




ART.	MAT.	PN	DN	Dn	OPIS	DOL (mm)	KOL.
2	16	110	-	-	Elektrofužni spoj za PE100 DN110	-	2
3	DUKTL	16	80	-	Zasun EURO 20 type 23 PN16 ali enakovredno	-	1
1	DUKTL	16	100	80	T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico	-	1
4	16	90	-	-	Elektrofužni spoj za PE DN90	-	1
-	DUKTL	-	-	-	Gradbeno garnituro teleskopsko za Zasun EURO 20 type 23 PN16	-	2
-	DUKTL	-	-	-	Gradbeno garnituro teleskopsko za Zasun EURO 20 type 23 PN16	-	3
-	PVC	-	-	-	Podložna plošča	-	1
-	AI	-	-	-	Steber za označevalno tablico	2000	1
-	-	-	-	-	Označevalna tablica	-	1

točke 15, 17, 6, 8 (ukinitvev jaška) in izveba hidrantov

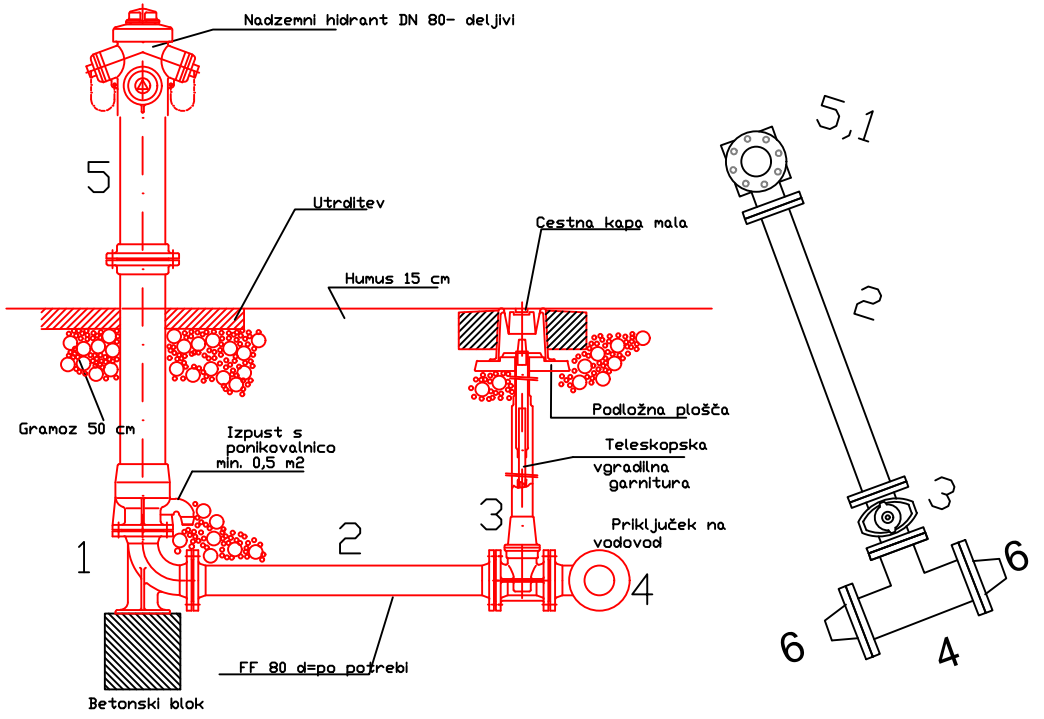


ART.	MAT.	PN	DN	Dn	OPIS	DOL (mm)	KOL.
1	DUKTL	16	80	-	N kos 90° PN 16 z vrtljivo prirobnico	-	1
2	DUKTL	16	80	-	FF kos PN 16	2000	2
3	DUKTL	16	80	-	Zasun EURO 20 type 23 PN16 ali enakovredno	-	1
-	DUKTL	-	-	-	Gradbeno garnituro teleskopsko za Zasun EURO 20 type 23 PN16	-	1
-	PVC	-	-	-	Podložna plošča	-	1
4	DUKTL	16	100	80	T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico	-	1
6	16	110	-	-	Elektrofužni spoj za PE100 DN110	-	1
4	DUKTL	16	100	100	T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico	-	2
5	DUKTL	16	110	-	Podložna plošča	-	1
-	AI	-	-	-	Steber za označevalno tablico	2000	1
-	-	-	-	-	Označevalna tablica	-	1

točka 19, ukinitev jaška in navezava na obstoječo cev (neznana)-PE DN 90

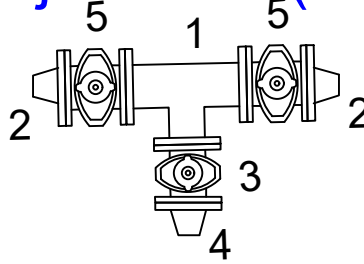


ART.	MAT.	PN	DN	Dn	OPIS	DOL (mm)	KOL.
2	16	110	-	-	Elektrofužni spoj za PE100 DN110	-	2
3	DUKTL	16	80	-	Zasun EURO 20 type 23 PN16 ali enakovredno	-	1
1	DUKTL	16	100	80	T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico	-	1
1	DUKTL	16	100	80	MJ spojka DN125 - M3207 ali enakovredno	-	1
4	16	90	-	-	Elektrofužni spoj za PE DN90	-	1
-	DUKTL	-	-	-	Gradbeno garnituro teleskopsko za Zasun EURO 20 type 23 PN16	-	2
-	DUKTL	-	-	-	Gradbeno garnituro teleskopsko za Zasun EURO 20 type 23 PN16	-	3
-	PVC	-	-	-	Podložna plošča	-	1
-	AI	-	-	-	Steber za označevalno tablico	2000	1
-	-	-	-	-	Označevalna tablica	-	1

točka 3 (izvlečni podzemni hidrant z flančno)

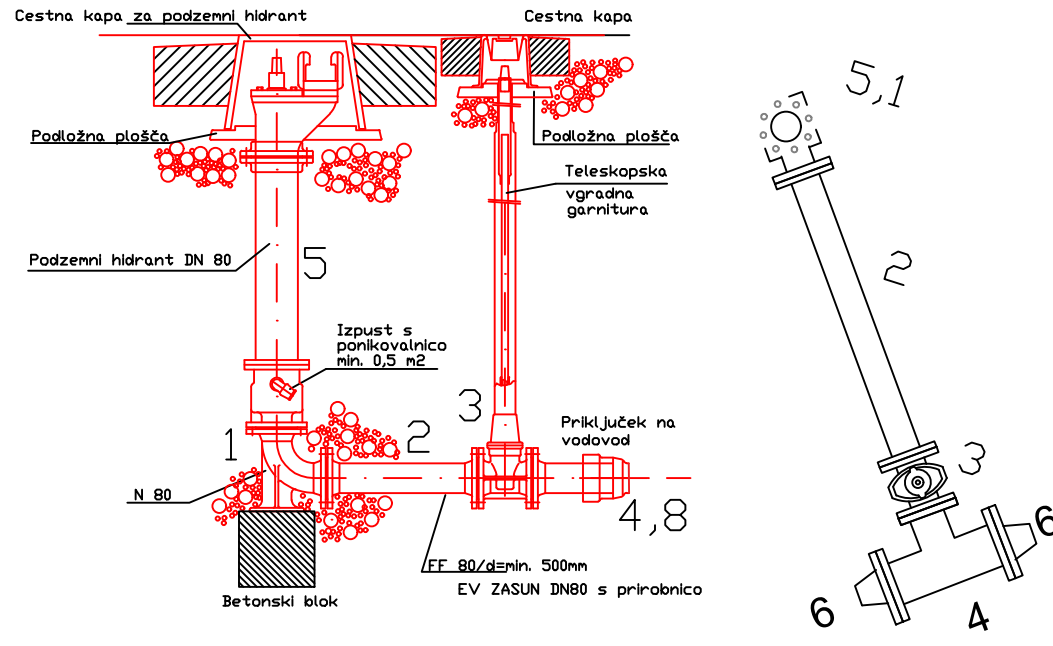


ART.	MAT.	PN	DN	Dn	OPIS	DOL (mm)	KOL.
1	DUKTL	16	80	-	N kos 90° PN 16 z vrtljivo prirobnico	-	1
2	DUKTL	16	80	-	FF kos PN 16	2000	2
3	DUKTL	16	80	-	Zasun EURO 20 type 23 PN16 ali enakovredno	-	1
-	DUKTL	-	-	-	Gradbeno garnituro teleskopsko za Zasun EURO 20 type 23 PN16	-	1
-	PVC	-	-	-	Podložna plošča	-	1
4	DUKTL	16	100	80	T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico	-	1
6	16	110	-	-	Elektrofužni spoj za PE100 DN110	-	2
5	DUKTL	16	100	100	T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico	-	1
-	AI	-	-	-	Steber za označevalno tablico	2000	1
-	-	-	-	-	Označevalna tablica	-	1

točka 7, ukinitev jaška in navezava na obstoječo cev duktil DN 100

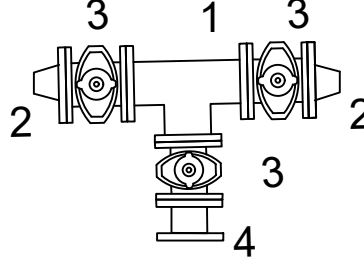


ART.	MAT.	PN	DN	Dn	OPIS	DOL (mm)	KOL.
1	DUKTL	16	100	100	T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico	-	1
2	16	110	-	-	Elektrofužni spoj za PE100 DN110	-	2
3	DUKTL	16	100	-	Zasun EURO 20 type 23 PN16 ali enakovredno	-	3
4	DUKTL	16	-	-	MJ spojka DN125 - M3207 ali enakovredno	-	1
-	DUKTL	-	-	-	Gradbeno garnituro teleskopsko za Zasun EURO 20 type 23 PN16	-	2
-	DUKTL	-	-	-	Gradbeno garnituro teleskopsko za Zasun EURO 20 type 23 PN16	-	3
-	PVC	-	-	-	Podložna plošča	-	1
-	AI	-	-	-	Steber za označevalno tablico	2000	1
-	-	-	-	-	Označevalna tablica	-	3

točka 2, ukinitev jaška in postavitev zračnika

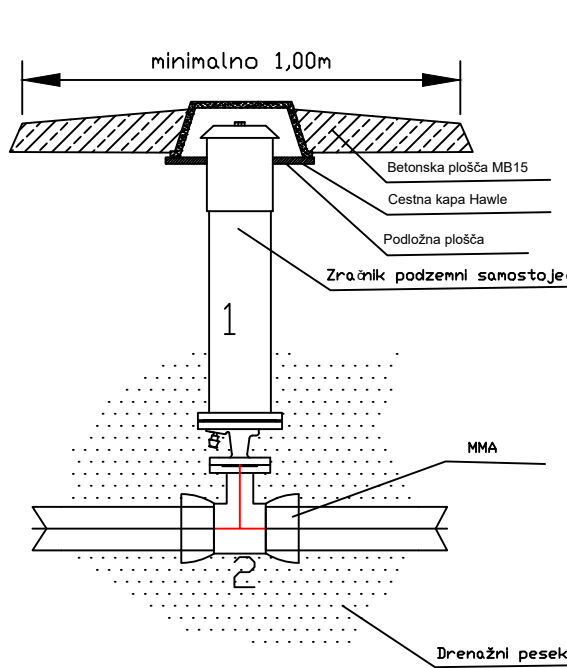


ART.	MAT.	PN	DN	Dn	OPIS	DOL (mm)	KOL.
1	-	16	50	-	Zračnik podzemni samostojni Havelle	1005	1
-	AI	-	-	-	Cestna kapo Havelle za zračnik	-	1
-	PVC	-	-	-	Podložna plošča	-	1
-	AI	-	-	-	Steber za označevalno tablico	2000	1
-	-	-	-	-	Označevalna tablica	-	1
2	NL	16	125	50	MMA kos PN 16 STD VI	-	1

točka 11, ukinitev jaška in navezava na obstoječo cev(neznana) PE DN 100



ART.	MAT.	PN	DN	Dn	OPIS	DOL (mm)	KOL.
2	16	110	-	-	Elektrofužni spoj za PE100 DN110	-	2
3	DUKTL	16	80	-	Zasun EURO 20 type 23 PN16 ali enakovredno	-	1
1	DUKTL	16	110	80	T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico	-	1
4	16	90	-	-	Elektrofužni spoj za PE DN90	-	2
-	DUKTL	-	-	-	Gradbeno garnituro teleskopsko za Zasun EURO 20 type 23 PN16	-	1
-	DUKTL	-	-	-	Gradbeno garnituro teleskopsko za Zasun EURO 20 type 23 PN16	-	3
-	PVC	-	-	-	Podložna plošča	-	1
-	AI	-	-	-	Steber za označevalno tablico	2000	1
-	-	-	-	-	Označevalna tablica	-	1


točka 23

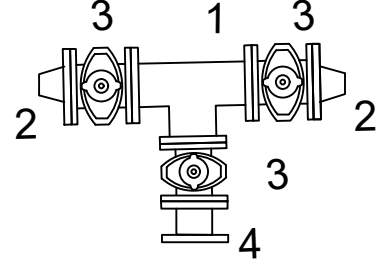

ART.	MAT.	PN	DN	Dn	OPIS	DOL (mm)	KOL.
1	DUKTL	16	100	100	T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico	-	1
2	16	110	-	-	Elektrofužni spoj za PE100 DN110	-	2
3	DUKTL	16	100	-	Zasun EURO 20 type 23 PN16 ali enakovredno	-	3
4	DUKTL	16	125	-	MJ spojka DN125 PN 16 dvojna	-	1
5	DUKTL	16	125	100	FFR kos DN125/100 ali enakovredno	-	1
-	DUKTL	-	-	-	Gradbeno garnituro teleskopsko za Zasun EURO 20 type 23 PN16	-	3
-	DUKTL	-	-	-	Gradbeno garnituro teleskopsko za Zasun EURO 20 type 23 PN16	-	3
-	PVC	-	-	-	Podložna plošča	-	1
-	AI	-	-	-	Steber za označevalno tablico	2000	1
-	-	-	-	-	Označevalna tablica	-	3


VODOVOD 2

točke 22 (izvlečni podzemni hidrant z flančno)

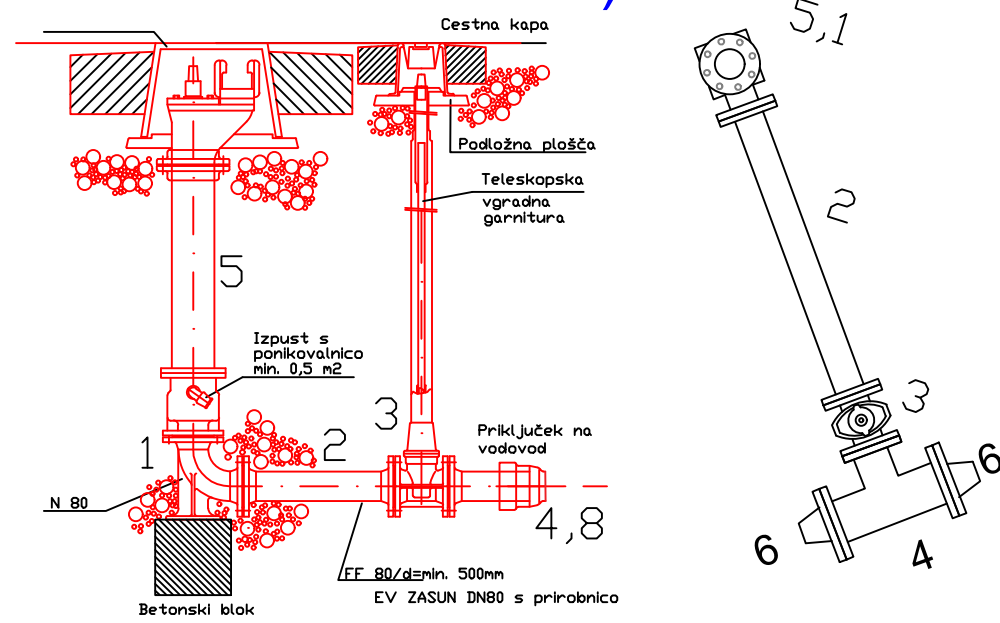


ART.	MAT.	PN	DN	Dn	OPIS	DOL (mm)	KOL.
1	DUKTL	16	80	-	N kos 90° PN 16 z vrtljivo prirobnico	-	1
2	DUKTL	16	80	-	FF kos PN 16	2000	2
3	DUKTL	16	80	-	Zasun EURO 20 type 23 PN16 ali enakovredno	-	1
-	DUKTL	-	-	-	Gradbeno garnituro teleskopsko za Zasun EURO 20 type 23 PN16	-	1
-	DUKTL	-	-	-	Cestna kapo DN125 (konusno zapiranje, prafino barvano)	-	1
-	PVC	-	-	-	Podložna plošča	-	1
4	DUKTL	16	100	80	T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico	-	1
5	DUKTL	16	110	-	Elektrofužni spoj za PE100 RC DN110	-	2
-	AI	-	-	-	Steber za označevalno tablico	2000	1
-	-	-	-	-	Označevalna tablica	-	1

točka 24



ART.	MAT.	PN	DN	Dn	OPIS	DOL (mm)	KOL.
2	16	110	-	-	Elektrofužni spoj za PE100 DN110	-	2
3	DUKTL	16	100	-	Zasun EURO 20 type 23 PN16 ali enakovredno	-	1
1	DUKTL	16	100	80	T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico	-	1
4	16	90	-	-	Elektrofužni spoj za PE100 RC DN90	-	1
-	DUKTL	-	-	-	Gradbeno garnituro teleskopsko za Zasun EURO 20 type 23 PN16	-	2
-	DUKTL	-	-	-	Cestna kapo DN125 (konusno zapiranje, prafino barvano)	-	1
-	PVC	-	-	-	Podložna plošča	-	1
-	AI	-	-	-	Steber za označevalno tablico	2000	1
-	-	-	-	-	Označevalna tablica	-	1


navezava na obstoječo cev točka 28 z blatnim izpustom

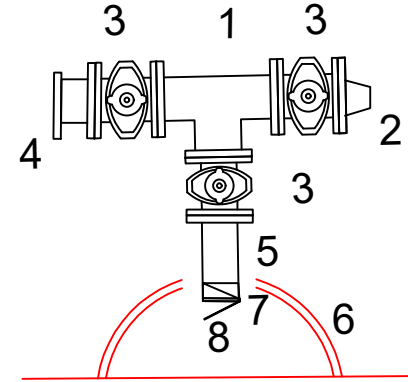

ART.	MAT.	PN	DN	Dn	OPIS	DOL (mm)	KOL.
1	DUKTL	16	100	100	T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico	-	1
2	16	110	-	-	Elektrofužni spoj za PE100 DN110	-	1
3	DUKTL	16	100	-	Zasun EURO 20 type 23 PN16 ali enakovredno	-	3
4	DUKTL	16	100	150	Spojba redukcija dvojna - MJ 3107, DN 100x150 ali enakovredno	-	1
-	DUKTL	-	-	-	Gradbeno garnituro teleskopsko za Zasun EURO 20 type 23 PN16	-	3
-	DUKTL	-	-	-	Cestna kapo DN125 (konusno zapiranje, prafino barvano)	-	3
-	PVC	-	-	-	Podložna plošča	-	3
-	AI	-	-	-	Steber za označevalno tablico	2000	1
-	-	-	-	-	Označevalna tablica	-	3
5	-	-	-	-	cev PE100 RC DN110 z podlžnim ploščem	-	-
6	-	-	-	-	dostopni materialni zbirnik št. 3679	-	-
7	-	-	-	-	MJ spojka enojna M3207 DN110	-	1
8	-	-	-	-	Zbirnik odpadkov DN110	-	1

SPECIFIKACIJA OPREME IN MATERIALA vodovod 1 (točka 14)


Št.	Opis	kom.
1	NAVRTALNI OKLEP HAVILLE ZAK 46 Z ZASUNOM TIP 236 DN110/46 - Z VGRADILNO GARNITURO, CESTNO KAPO TIP 180 IN PODLOŽNO PLOŠČO	1
2	KOLENO VRTILJIVO ZAK 90° TIP 6469	1

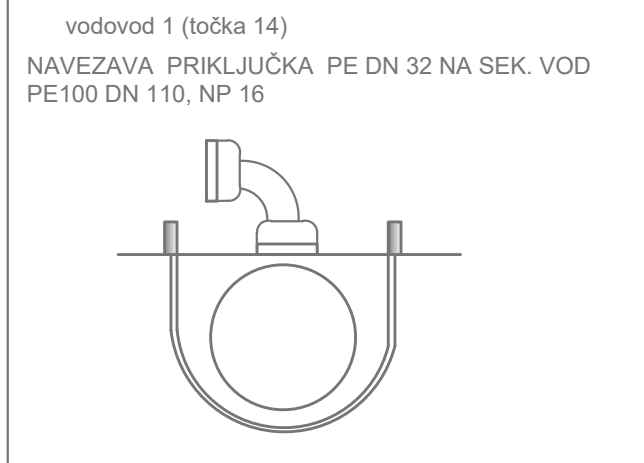

Legenda:

	Obstoječe	Predvideno
vodovod		
hidrant		
parcelne meje		

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:	 MESTNA OBČINA VELENJE Projektni inženirski biro Velenje, Škofjeva 19. januar 2018, 10.00h	 OBČINA BISTRICA Občina Bistrica Vojkova ul. 1015 Selen	Objekt: Obnova sekundarnega vodovoda na cesti Simona Blatnika
Projektant:	 KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o. Koroška cesta 37b, 3320 Velenje SLUŽBA INVESTICIJ IN RAZVOJA	Vrsta načrta/priključa: 3 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI	
Vsebina:	Situacija predvidene obnove vodovoda z montažnimi shemami		Merilo: 1:1000
Odgovorni vodja projekta: Tanja KRAJNC VOH, dipl.inž.gradb.	Id.št.: G - 2734	Vrsta projekta:  PZI	Št. projekta: 386-VO/2017
Odgovorni projektant: Tanja KRAJNC VOH, dipl.inž.gradb.	Id.št.: G - 2734		
Sodelavec - projektant:			
Datum:	Januar 2018		Št. lista: 3.5.1.3