


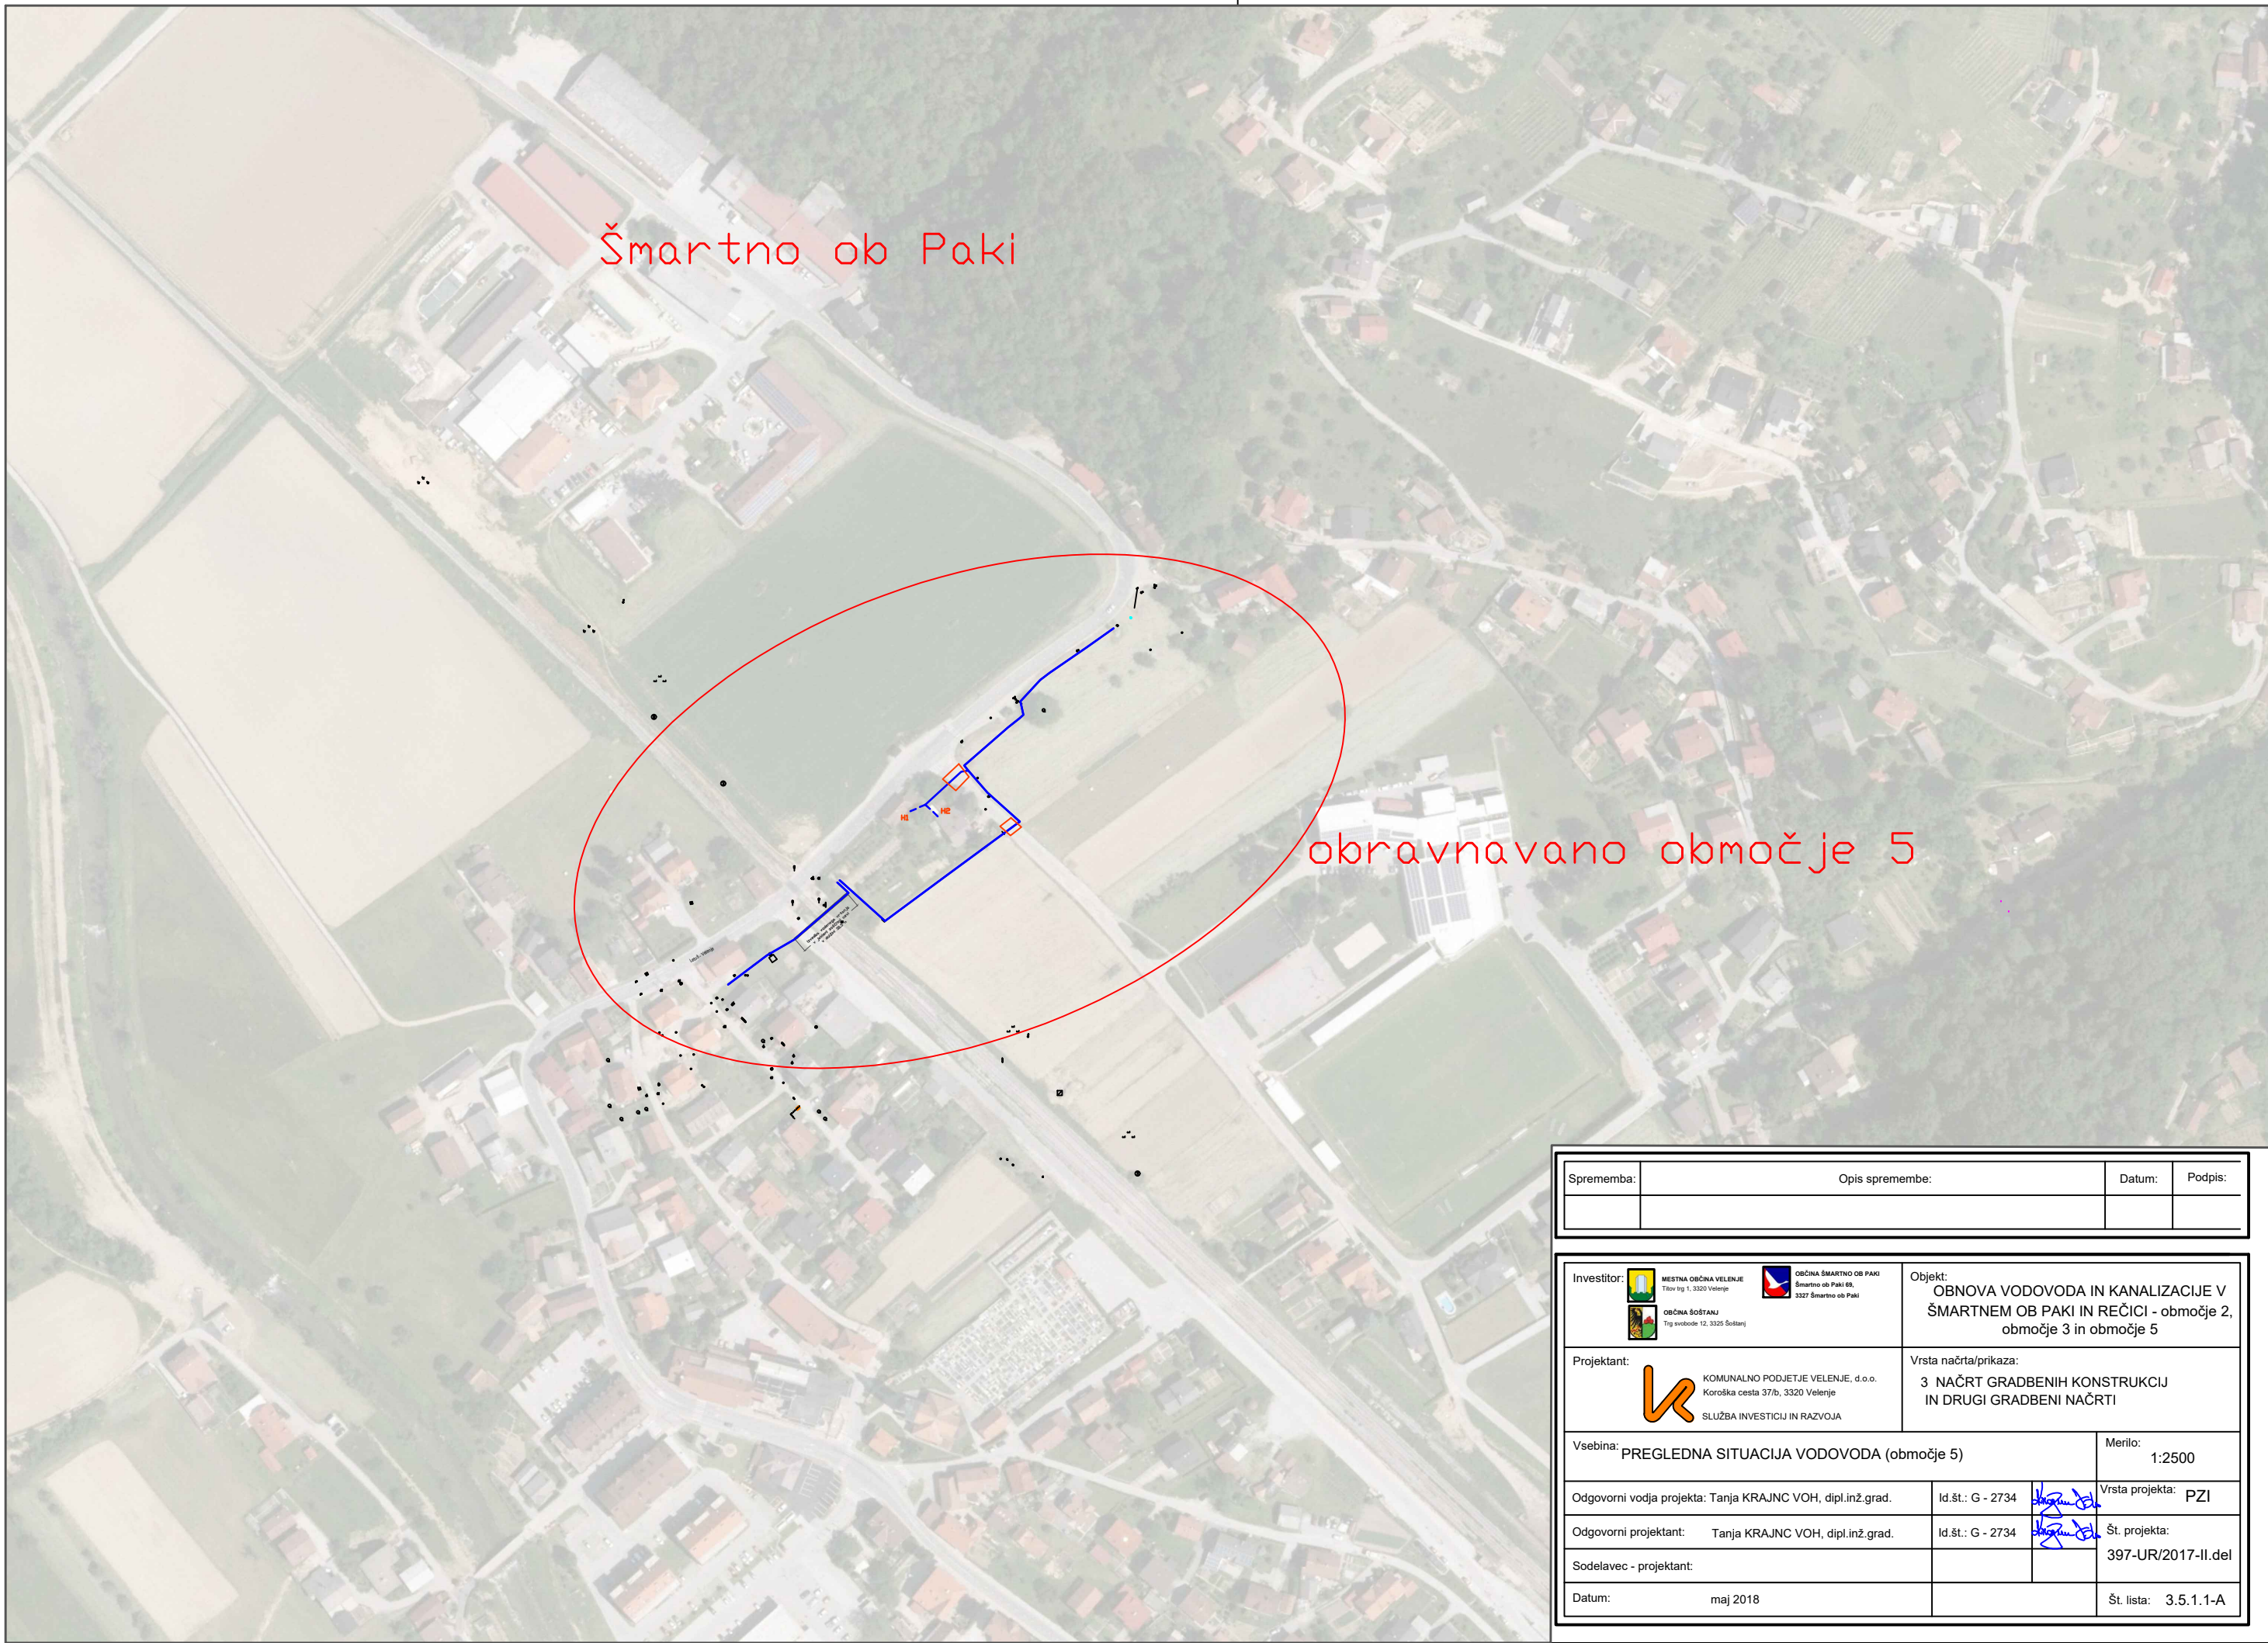

|            |                 |        |         |
|------------|-----------------|--------|---------|
| Sprememba: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|            |                 |        |         |

|                                                            |                                                                                                        |                                                                       |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Investitor:                                                | MESTNA OBČINA VELENJE<br>Trgov trg 1, 3320 Velenje                                                     | OBČINA ŠMARTNO OB PAKI<br>Šmartno ob Paki 69,<br>3327 Šmartno ob Paki | Objekt:                                                                                                |
|                                                            | OBČINA ŠOŠTANJ<br>Trg evrobole 12, 3325 Šoštanj                                                        |                                                                       | OBNOVA VODOVODA IN KANALIZACIJE V<br>ŠMARTNEM OB PAKI IN REČICI - območje 2,<br>območje 3 in območje 5 |
| Projektant:                                                | KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o.<br>Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje<br>SLUŽBA INVESTICIJ IN RAZVOJA |                                                                       | Vrsta načrta/prikaza:                                                                                  |
|                                                            |                                                                                                        |                                                                       | 3 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ<br>IN DRUGI GRADBENI NAČRTI                                              |
| Vsebina: PREGLEDNA SITUACIJA VODOVODA (območje 5)          |                                                                                                        |                                                                       | Merilo:                                                                                                |
|                                                            |                                                                                                        |                                                                       | 1:2500                                                                                                 |
| Odgovorni vodja projekta: Tanja KRAJNC VOH, dipl.inž.grad. | Id.št.: G - 2734                                                                                       |                                                                       | Vrsta projekta: PZI                                                                                    |
| Odgovorni projektant: Tanja KRAJNC VOH, dipl.inž.grad.     | Id.št.: G - 2734                                                                                       |                                                                       | Št. projekta:                                                                                          |
| Sodelavec - projektant:                                    |                                                                                                        |                                                                       | 397-UR/2017-II.del                                                                                     |
| Datum: maj 2018                                            |                                                                                                        |                                                                       | Št. lista: 3.5.1.1-A                                                                                   |