pogled A-A


2400
2000
200
9
tipski pokrov
800 x 800
8
Q378
1600
2000
200
cev za odvodnjavanje
izpustov iz jaška

pogled A-A


2700
2300
200
9
tipski pokrov
800 x 800
8
Q378
1900
2300
200
cev za odvodnjavanje
izpustov iz jaška

pogled A-A


3000
2600
200
9
tipski pokrov
800 x 800
8
Q378
2500
2900
200
cev za odvodnjavanje
izpustov iz jaška

Krovna plošča jaška: prerez 1-1

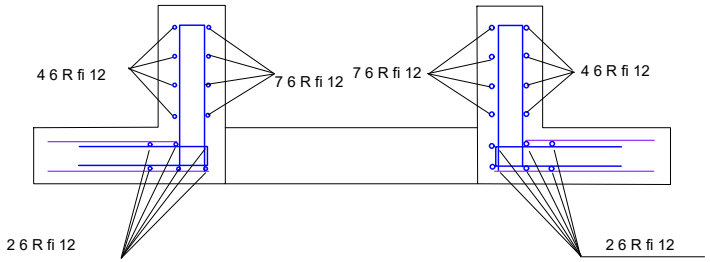
4 6 R fi 12
7 6 R fi 12
7 6 R fi 12
4 6 R fi 12
2 6 R fi 12
2 6 R fi 12

Krovna plošča jaška: prerez 2-2

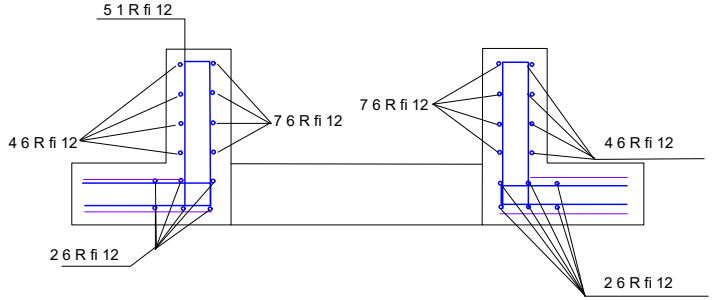
5 1 R fi 12
4 6 R fi 12
7 6 R fi 12
7 6 R fi 12
4 6 R fi 12
2 6 R fi 12
2 6 R fi 12

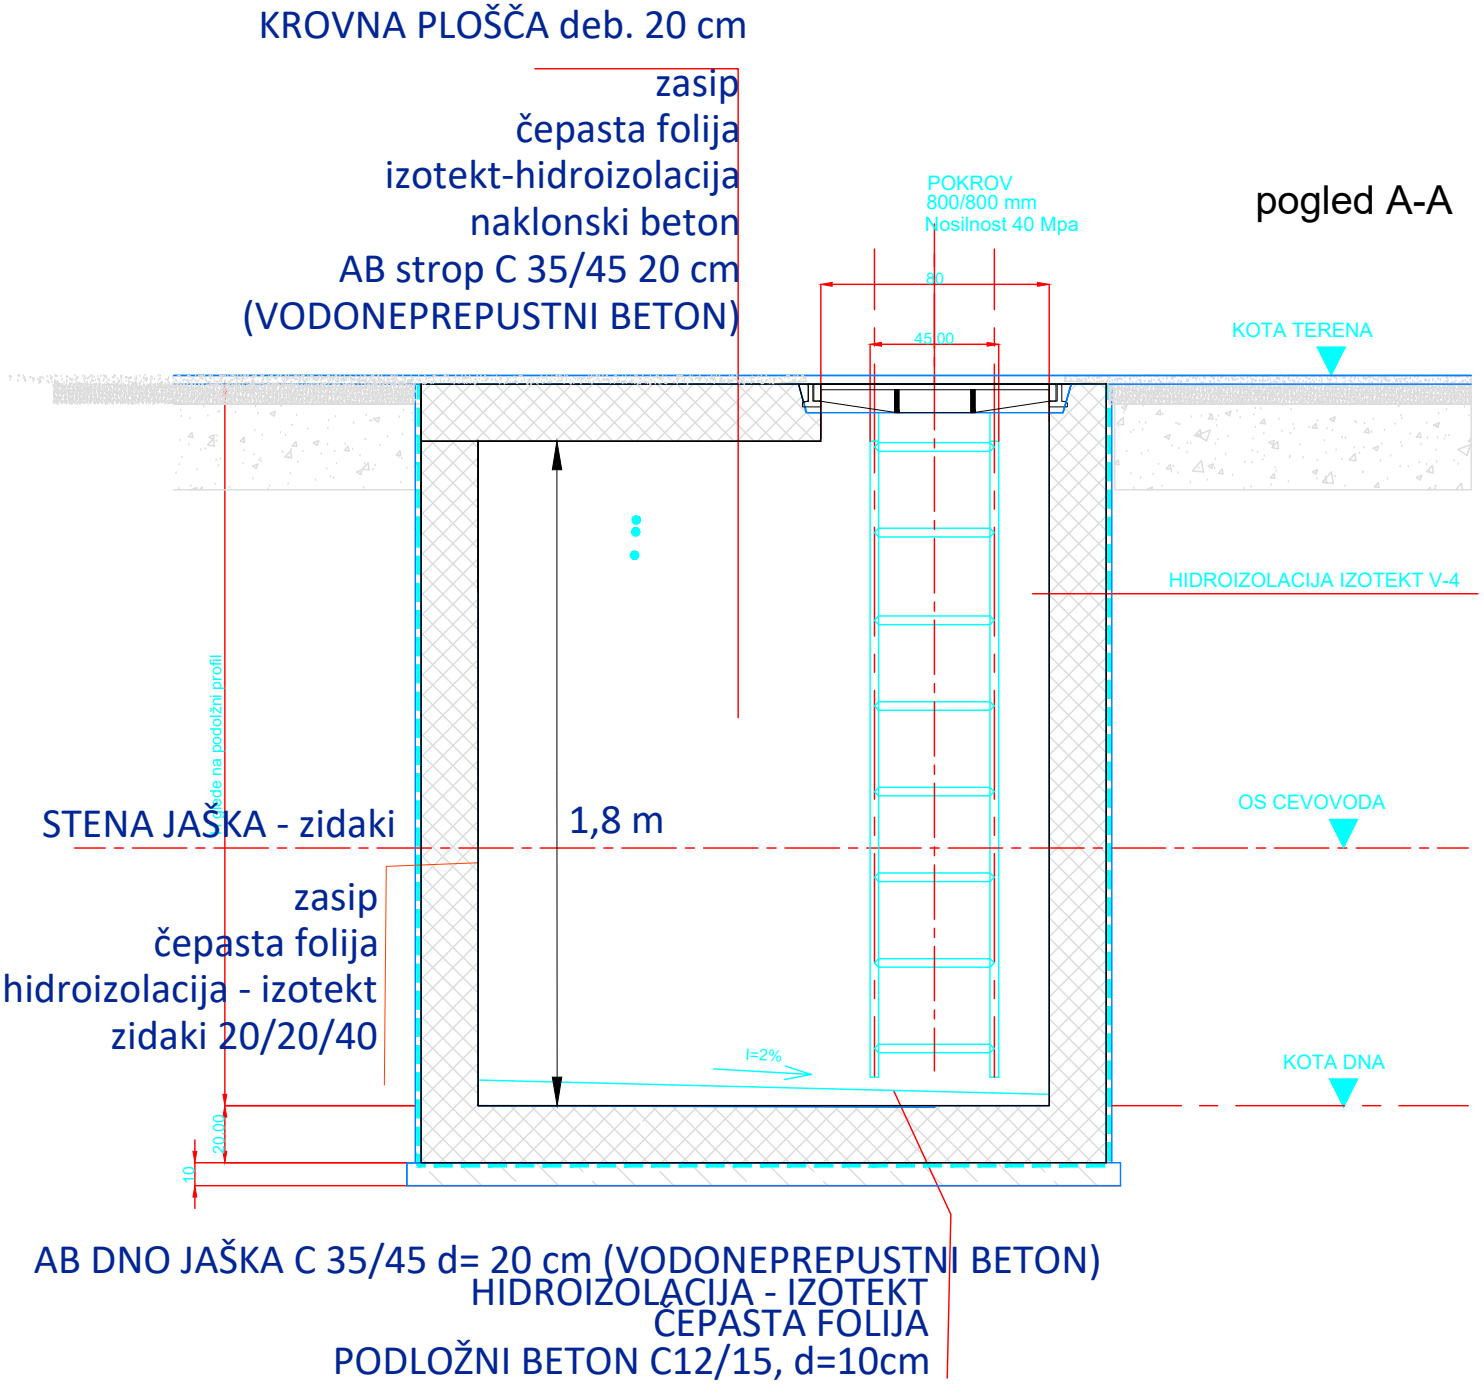
KROVNA PLOŠČA deb. 20 cm
zasip
čepasta folija
izotekt-hidroizolacija
naklonski beton
AB strop C 35/45 20 cm
(VODONEPREPUSTNI BETON)
POKROV
800/800 mm
Nosilnost 40 Mpa
80
45.00
pogled A-A
KOTA TERENA
HIDROIZOLACIJA IZOTEKT V-4
glede na podolžni profil
STENA JAŠKA - zidaki
1,8 m
OS CEVOVODA
zasip
čepasta folija
hidroizolacija - izotekt
zidaki 20/20/40
I=2%
KOTA DNA
20.00
10
AB DNO JAŠKA C 35/45 d= 20 cm (VODONEPREPUSTNI BETON)
HIDROIZOLACIJA - IZOTEKT
ČEPASTA FOLIJA
PODLOŽNI BETON C12/15, d=10cm

JAŠEK ZA ODVODNJAVANJE MORA IMETI DNO POGLOBLJENO ZA 10 CM NIŽJE OD PEŠČENE POSTLJICE

Sprememba:	Opis spre

Investitor:	**MESTNA OBČINA VELENJE** **Titov trg 1, 3320 Velenje** **in** **OBČINA ŠOŠTANJ** **Trg svobode 12, 3325 Šoštanj**
Projektant:	**KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o.** Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje SLUŽBA INVESTICIJ IN RAZVOJA
Vsebina:	**DETAJL JAŠKA**
Odgovorni vodja projekta:	Nebojša TOLIMIR, dipl.inž.str.
Odgovorni projektant:	mag. Lučka Čampa, u.d.i.VKI
Sodelavec - projektant:	
Datum:	**Februar 2019**

membe:	Datum:	Podpis:

Objekt:

OBNOVA VROČEVODA ŠALEK SELO
ODSEK OD J 6804 DO J 5022

Vrsta načrta/prikaza:

2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

		Merilo:	**1:x**
Id.št.: S -1827		Vrsta projekta:	**PZI**
Id.št.: G - 3280		Št. projekta:	**487-TO/2018**
		Št. lista:	**6.5**